


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

Настоящий документ запрещено передавать третьим лицам или копировать, запрещено использовать содержимое или сообщать его третьим лицам без нашего письменного разрешения. Каждое нарушение влечет за собой возмещение убытков. Все права на патент и зарегистрированный образец защищены.

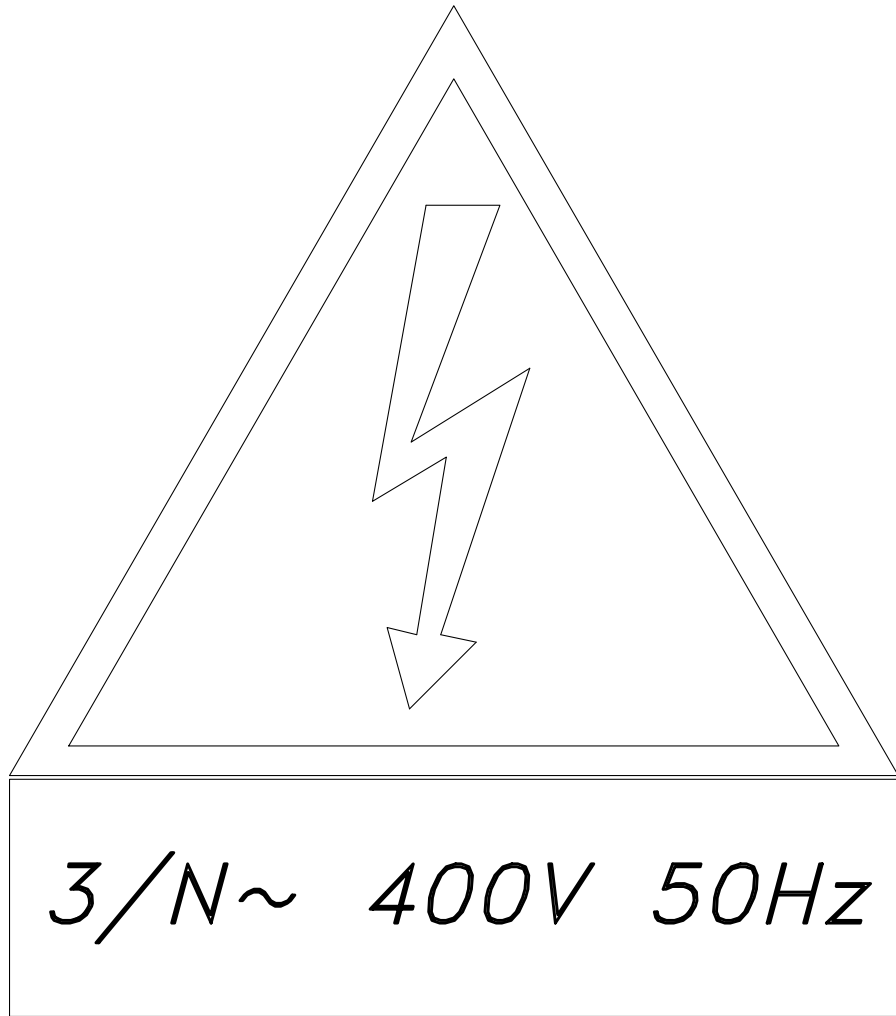

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPO

PROEKT

				DATA	06/10
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB



ICI CALDAIE SpA
FINLUC Group
Verona ITALY

SIXEN2000/3500-12BAR
ICI_CALDAIE_SPA
DATI PROGETTO
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

QAX334-3G-2P

FG. 1
F.S. 2

ПРОЕКТ	ICI CALDAIE S.p.A.	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3/N~400V 50Hz	НОРМЫ	-	ЗАЩИТА		
СЕРИЯ	Паровой котел	КОНТРОЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	1/N~24V 50Hz					
ЗАКАЗ	-	СИГНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ						
КЛИЕНТ	-	МАКС. ТОК	25A	ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				-
ПОЛУЧАТЕЛЬ		МАКС. МОЩНОСТЬ	11KW	МАКС. ТОК				
				НОМЕР ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ		ПРИМЕУАНИЕ		
				-		Защищать в соответствии с законами, действующими в стране установки		
				ЧЕРТЕЖ	06/10	ПОДПИСИ	LB	
				РАЗРЕШЕН	06/10	ПОДПИСИ	LB	
				УТВЕРЖДЕН	06/10	ПОДПИСИ	LB	
02	ГОРЕЛКИ	02/13	LB	SIXEN2000/3500 - 12 bar ICI CALDAIE SpA				
01	МАКС. УРОВЕНЬ	02/12	LB					
00	Первое издание	06/10	LB					
				QAX334-3G-2P				ЛИСТ 1
								T.F. 12
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	ЗАМЕН	ЗАМЕН	ФАЙЛ	QAX334-3G-2P	

PROGETTAZIONE	ICI CALDAIE S.p.A.	TENSIONE ESERCIZIO	3/N~400V 50Hz	NORME	-	PROTEZIONI		
SERIE	Generatore di vapore	TENSIONE COMANDI	1/N~24V 50Hz					
COMMESSA	-	TENSIONE SEGNALI						
COMMITTENTE	-	CORRENTE MASSIMA	25A	CARATTERISTICHE - CARPENTERIA				
DESTINATARIO		POTENZA MASSIMA	11KW	CORRENTE Icc MASSIMA KA				
				QUADRO NUMERO		NOTE		
				-		Proteggere a monte come prescritto da CEI 64/8 e da leggi vigenti nel paese di installazione		
				DIS.	06/10	FIRME	LB	
				VISTO	06/10	FIRME	LB	
				APPROV.	06/10	FIRME	LB	
02	Modif. fuse bruc.	02/13	LB	SIXEN2000/3500 - 12 bar ICI CALDAIE SpA				
01	Agg. max livello	02/12	LB					
00	Prima edizione	06/10	LB					
				QAX334-3G-2P				FOGLIO 1
								T.F. 12
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA	SOST. IL	FILE	QAX334-3G-2P	


Fg/Sh	Descrizione	Description	N.Rev.	Modifica/Modify	Data/Date
1	DATI PROGETTO	ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
2	LISTA FOGLI	СПИСОК ЛИСТОВ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
3	POTENZA	МОЩНОСТЬ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
4	POTENZA	МОЩНОСТЬ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
5	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
6	MASSIMO LIVELLO	МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ	00 01	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 02/12
7	MINIMO LIVELLO 1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ 1	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
8	MINIMO LIVELLO 2	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ 2	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
9	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 01	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 02/12
10	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
11	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
12	RISERVA	ОГРАНИЧЕНИЯ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-

SPINOTTI QUADRO

ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ ШКАФА

X1	Potenza pompe (6poli+T 35A 400V) МОЩНОСТЬ НАСОСА (6poli+T 35A 400V)
X2	Bruciatore (4poli+8poli+T 80A 400V) ГОРЕЛКА (4poli+8poli+T 80A 400V)
X3	Consensi caldaia (16poli+T 16A 400V) ДОПУСКИ КОТЛА (16poli+T 16A 400V)

				ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX334-3G-2P	= =			
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					+ +			
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB								
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-	ФАЙЛ QAX334-3G-2P	LISTA FOGLI СПИСОК ЛИСТОВ	-	FG. 2 F.S. 3

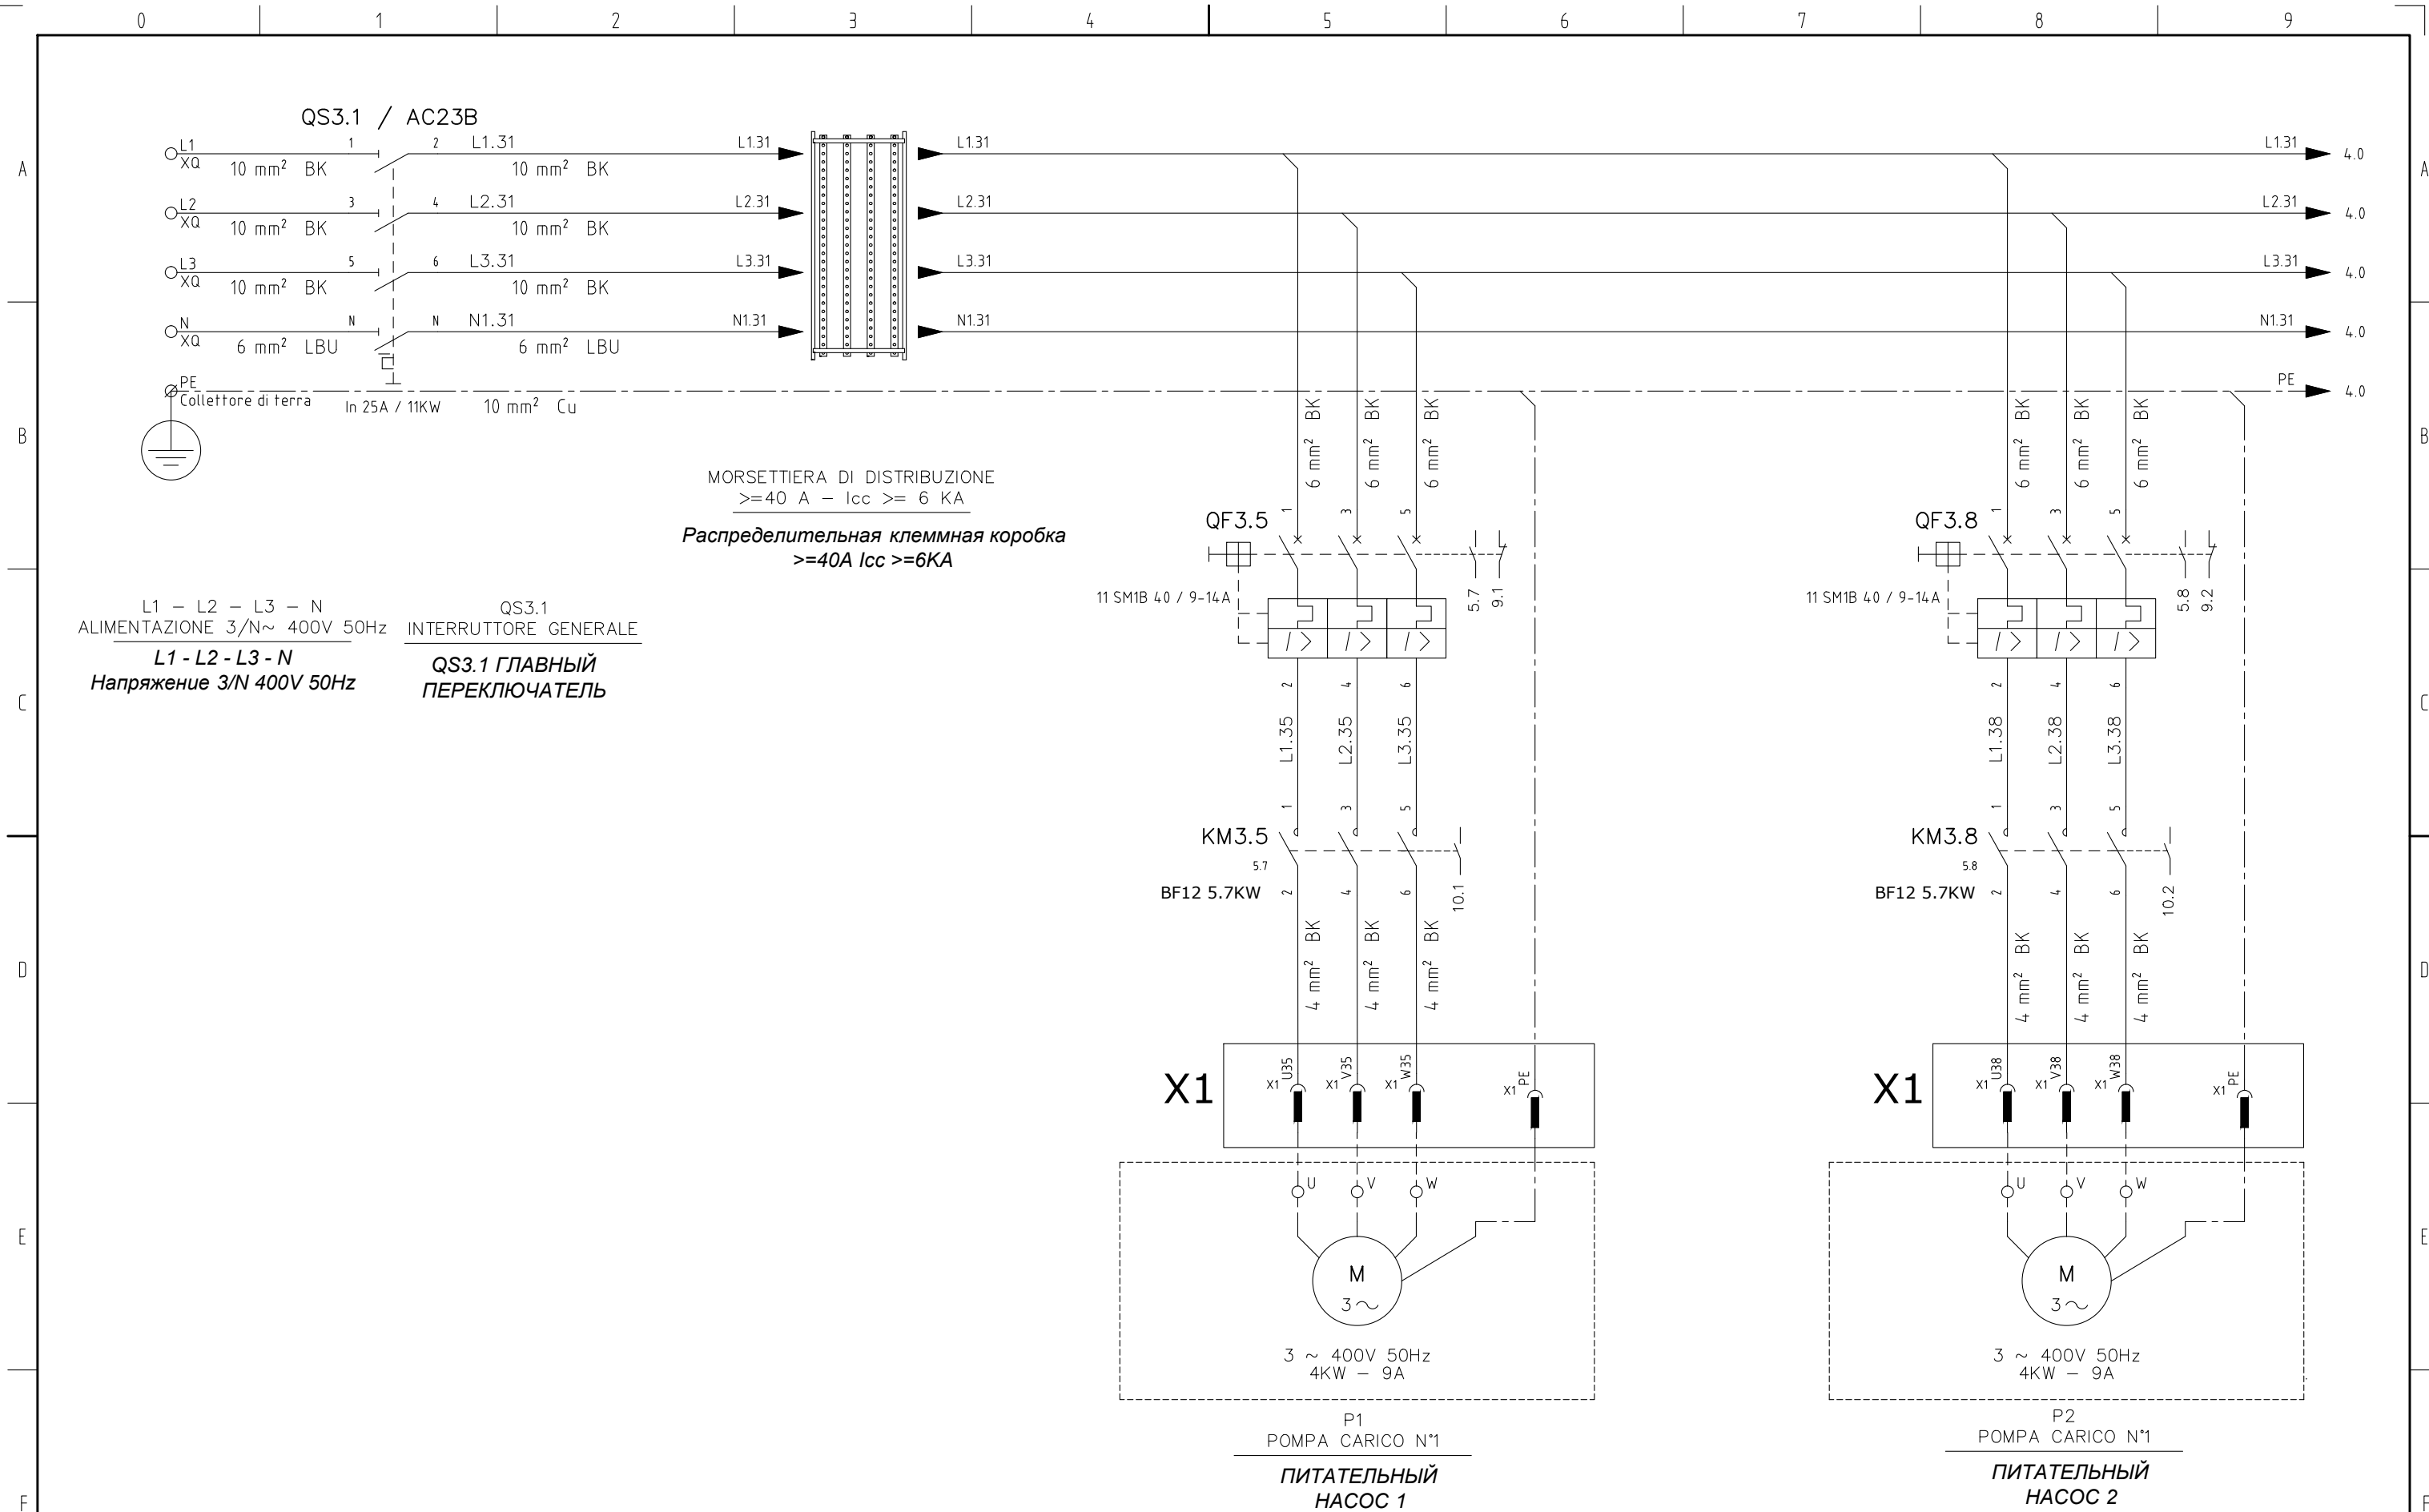

				ДАТА	06/10
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB




ICI CALDAIE SpA
FINLUC Group
Verona ITALY

SIXEN2000/3500-12BAR
ICI_CALDAIE_SPA


QAX334-3G-2P

POTENZA
МОЩНОСТЬ


FG. 3
F.S. 4

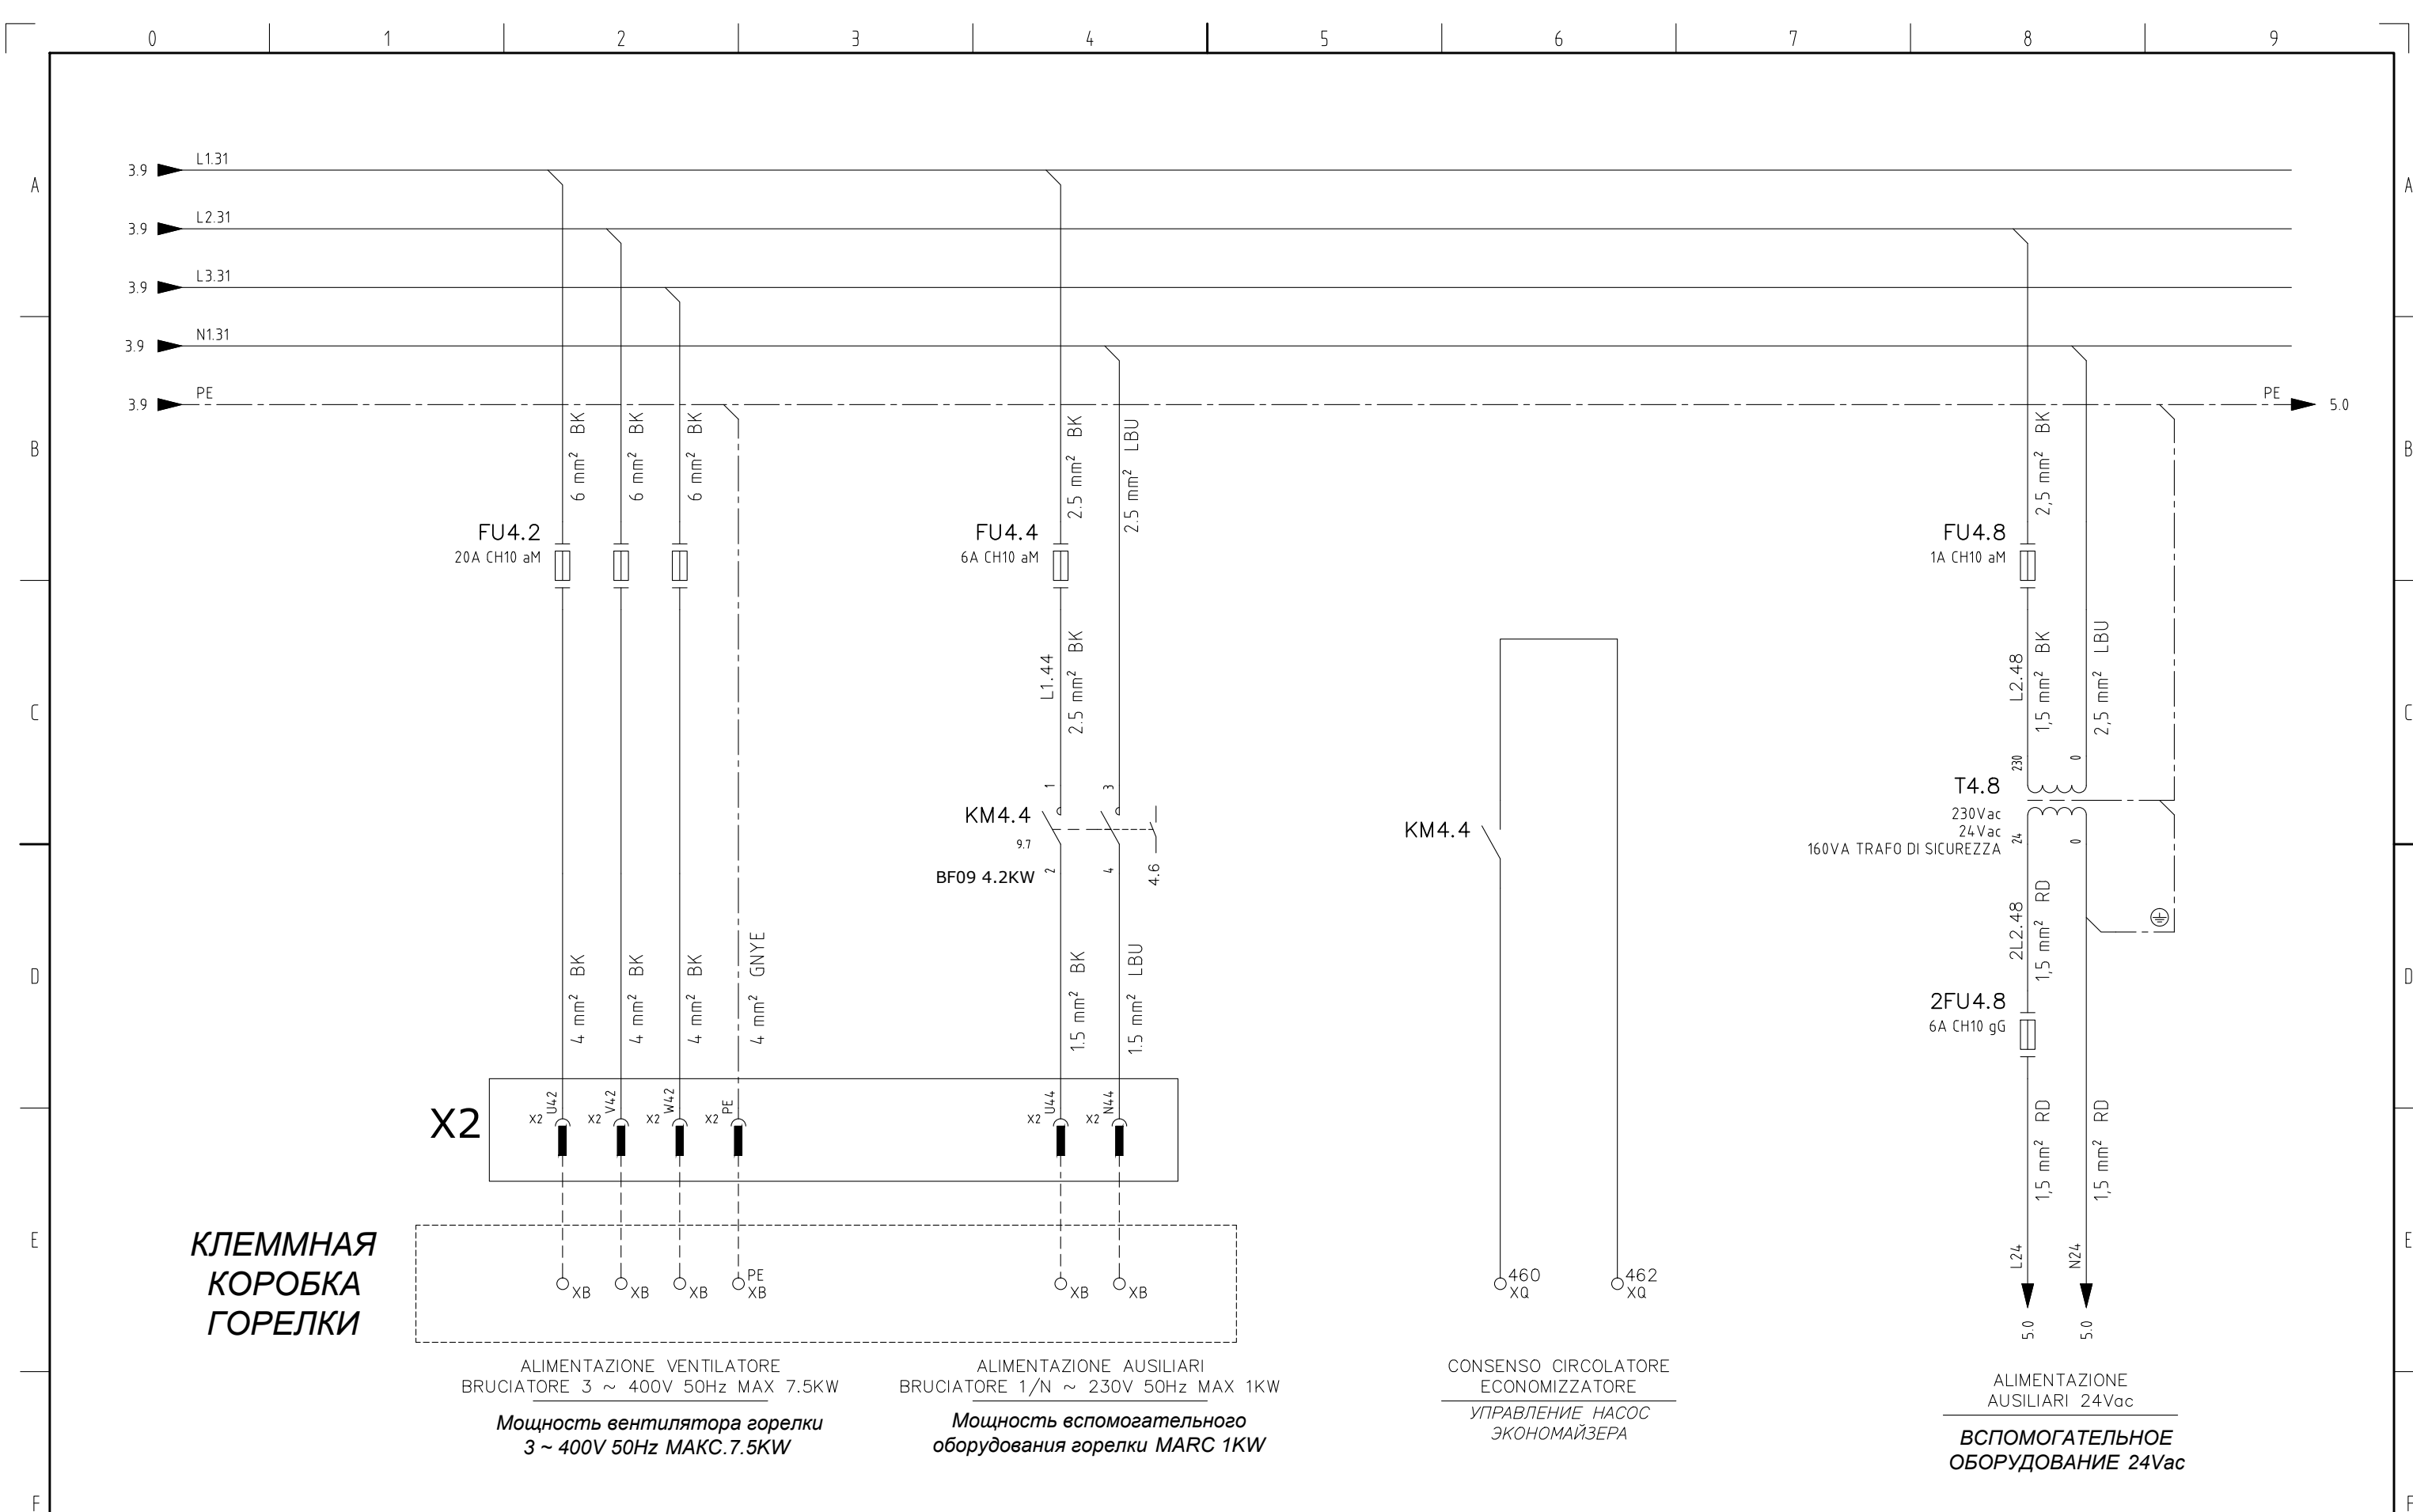

02	Burner fuses	01/13	LB	ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX334-3G-2P	= = + +		
01	Max level	02/12	LB	ЧЕРТЕЖ	LB						POTENZA МОЩНОСТЬ	FG. 4 F.S. 5
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB							
				ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-					

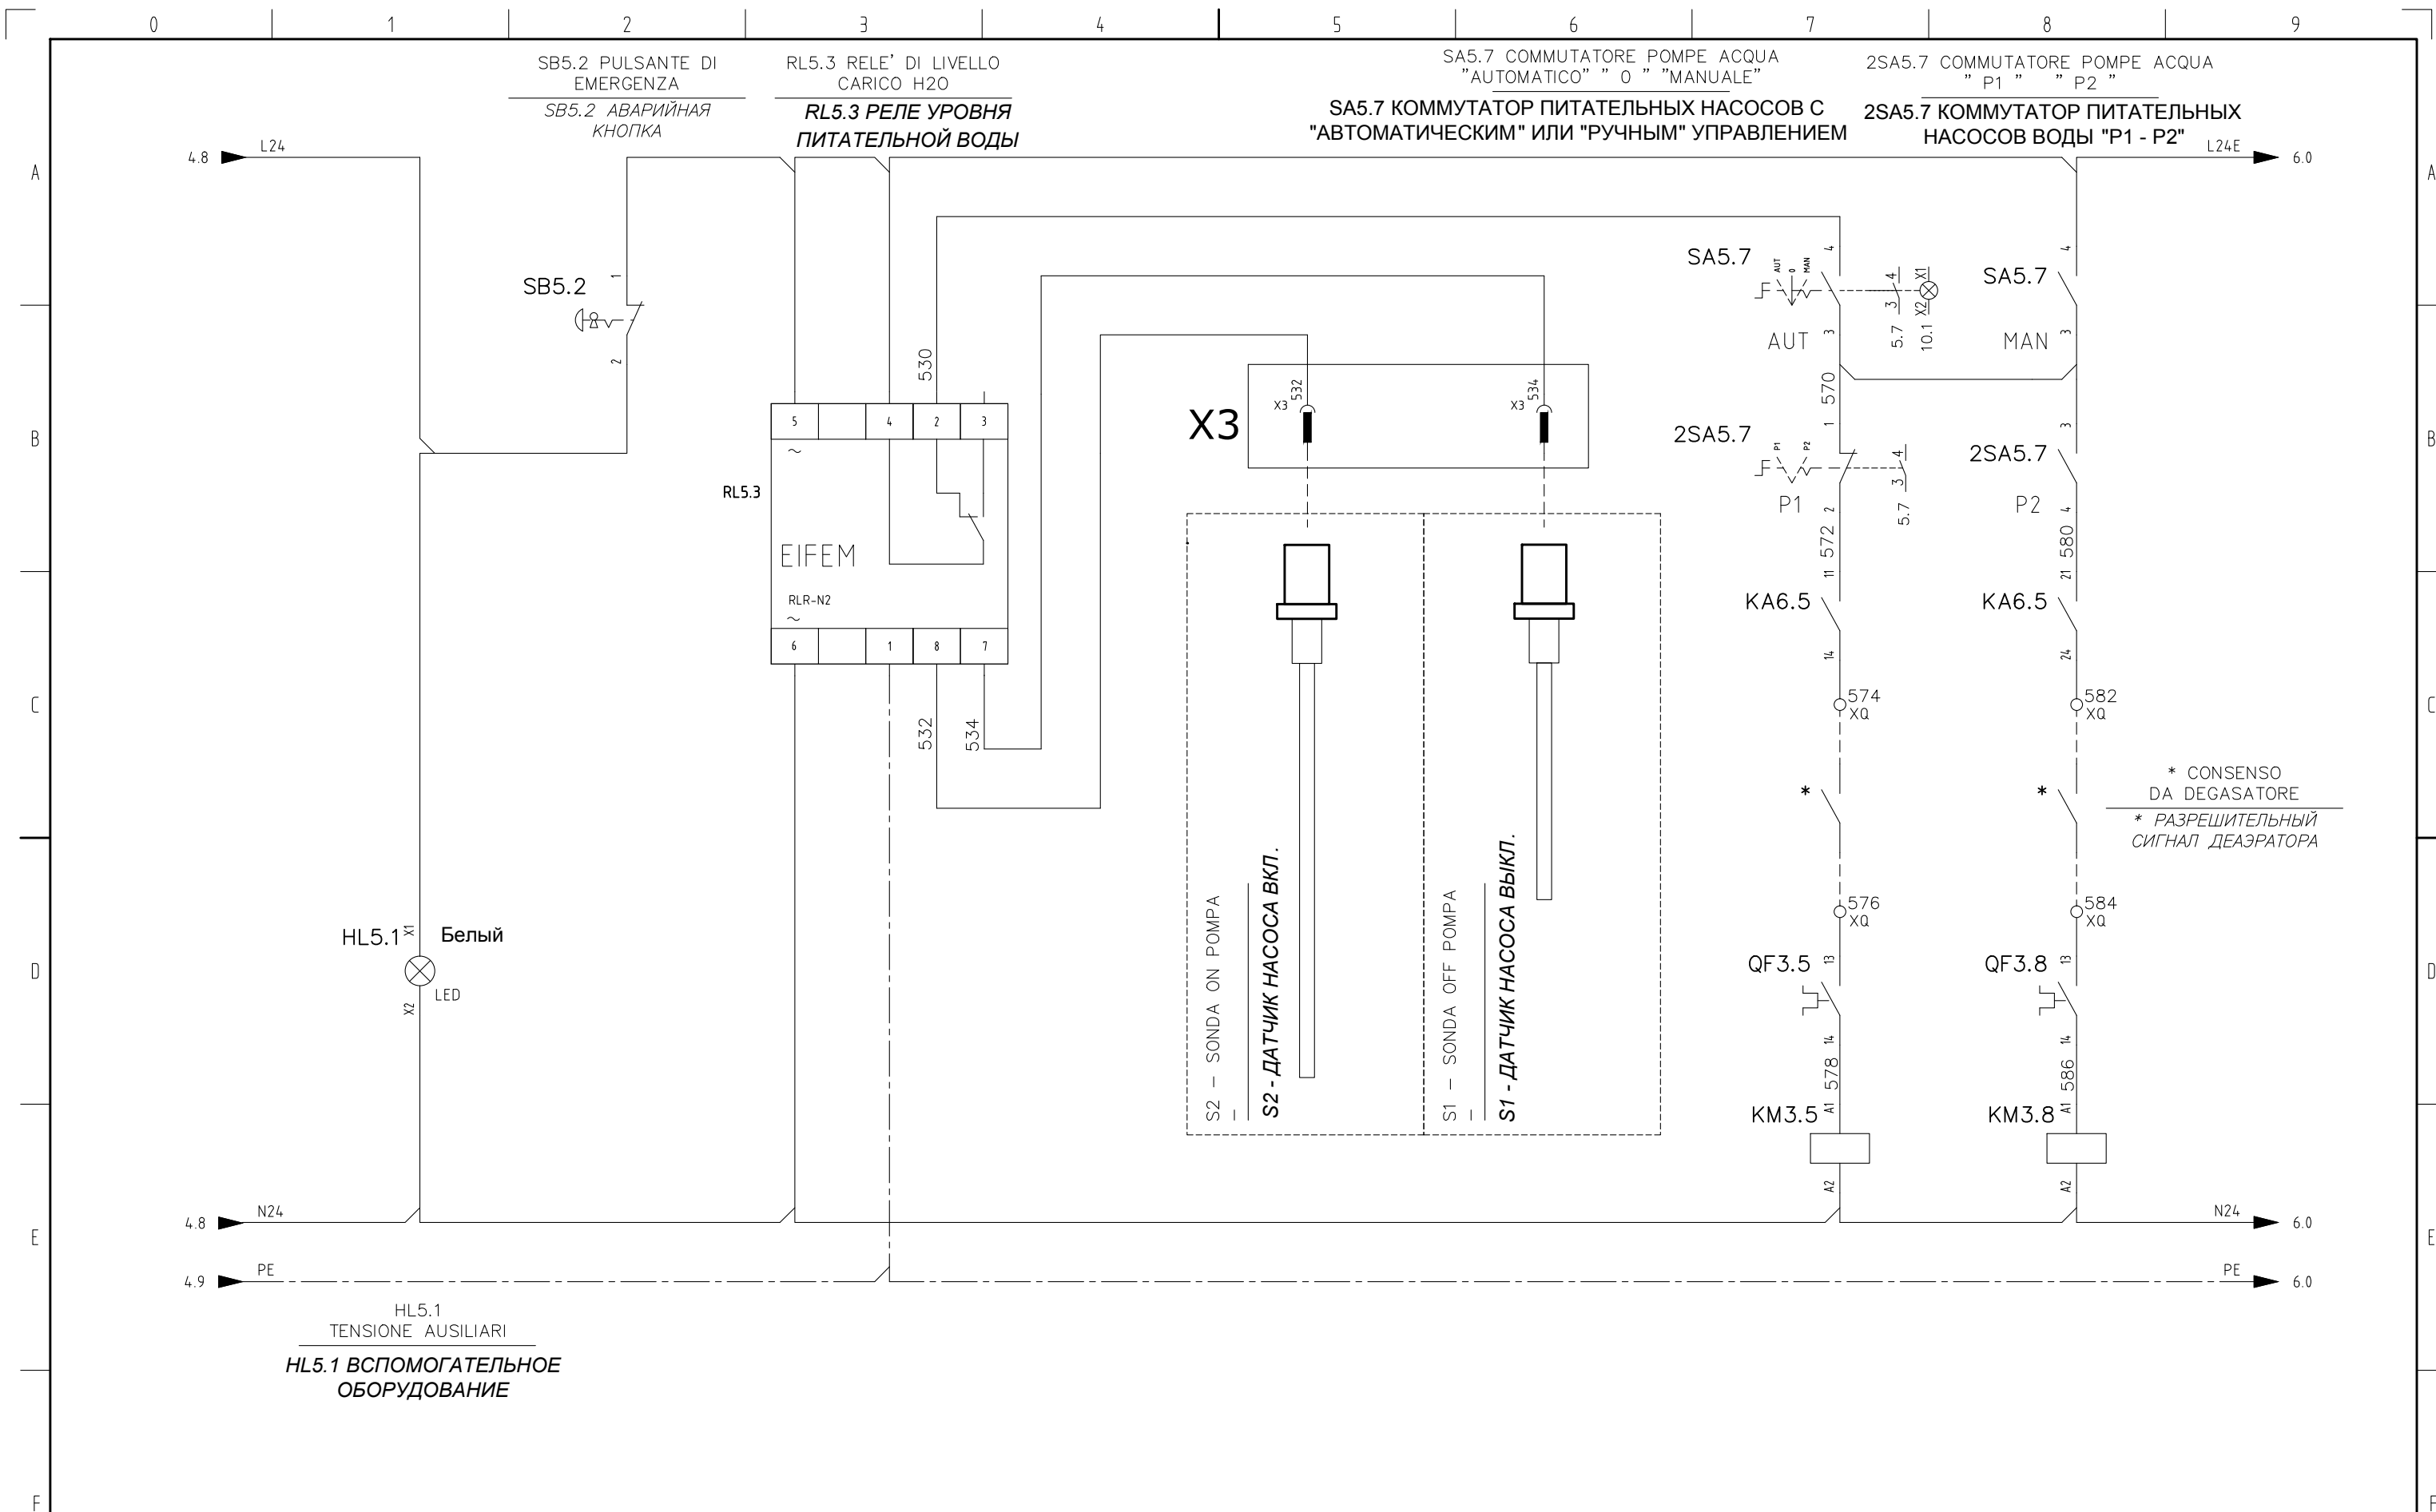

02	Burner fuses	01/13	LB	ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX334-3G-2P	= = + +		
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB						AUSILIARI DI COMANDO ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	FG. 5 F.S. 6
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB							

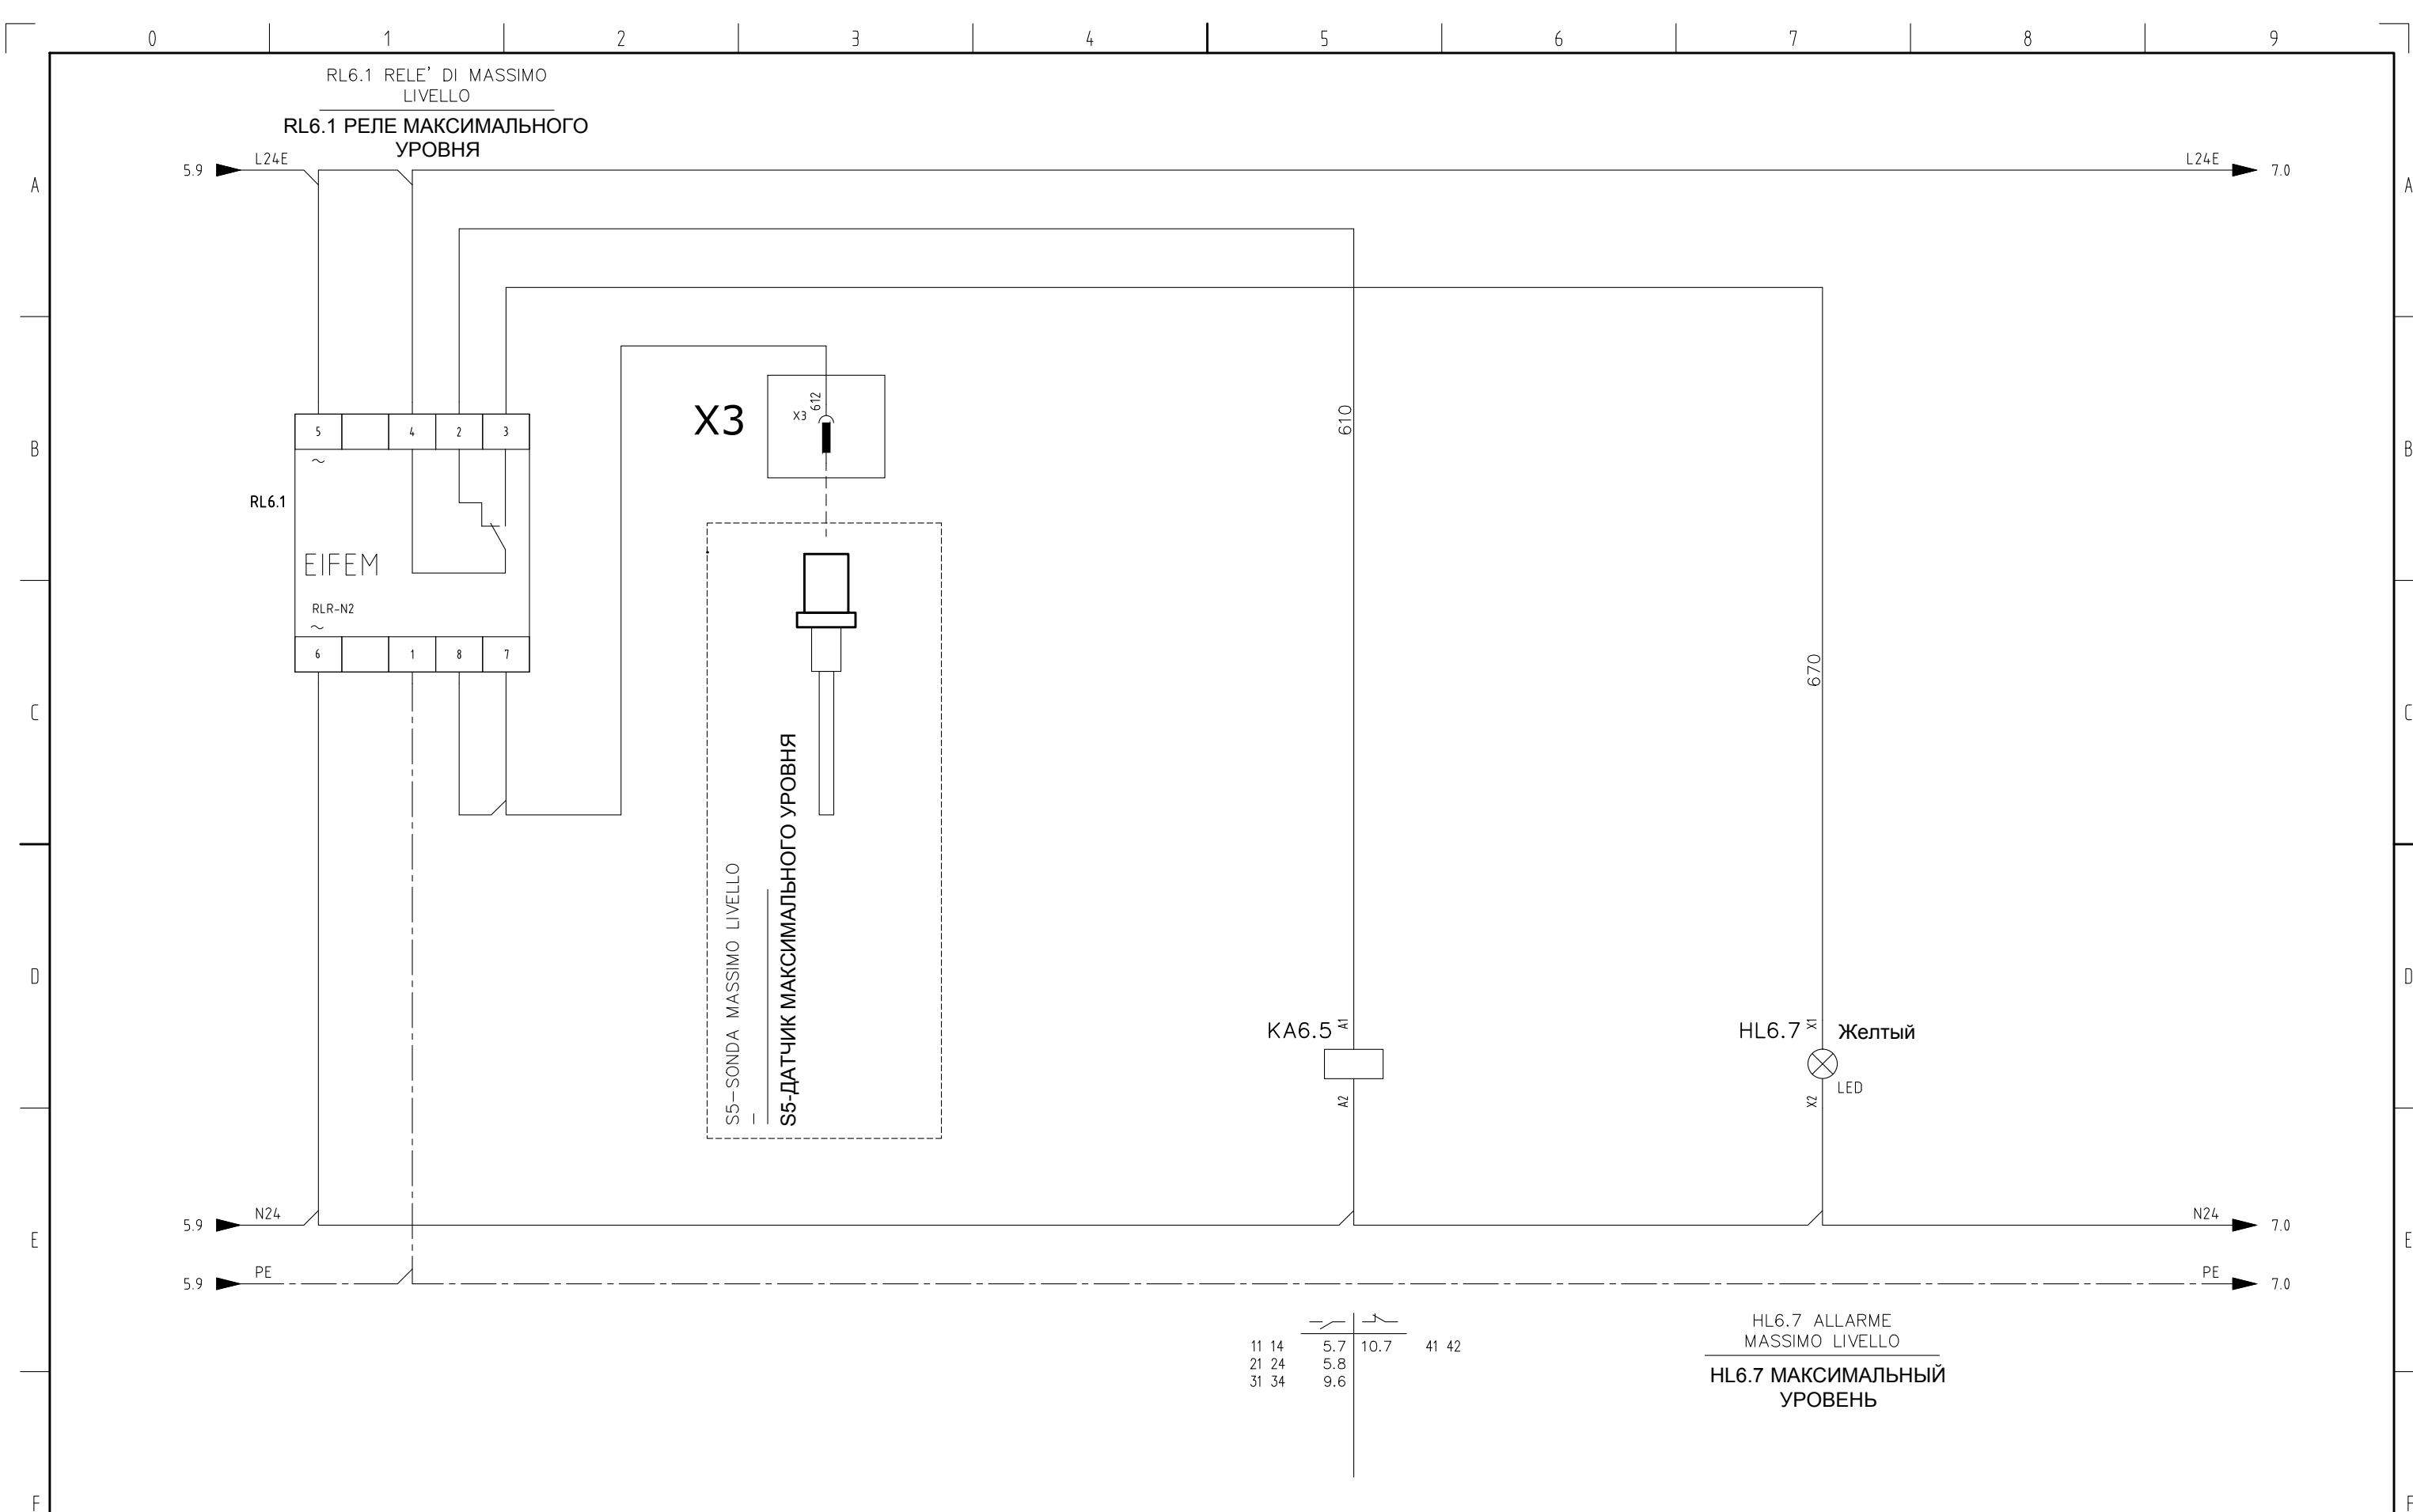

				ДАТА	06/10
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB




ICI CALDAIE SpA
FINLUC Group
Verona ITALY

SIXEN2000/3500-12BAR
ICI_CALDAIE_SPA
MASSIMO LIVELLO
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

QAX334-3G-2P


= =	
+ +	
FG.	6
F.S.	7

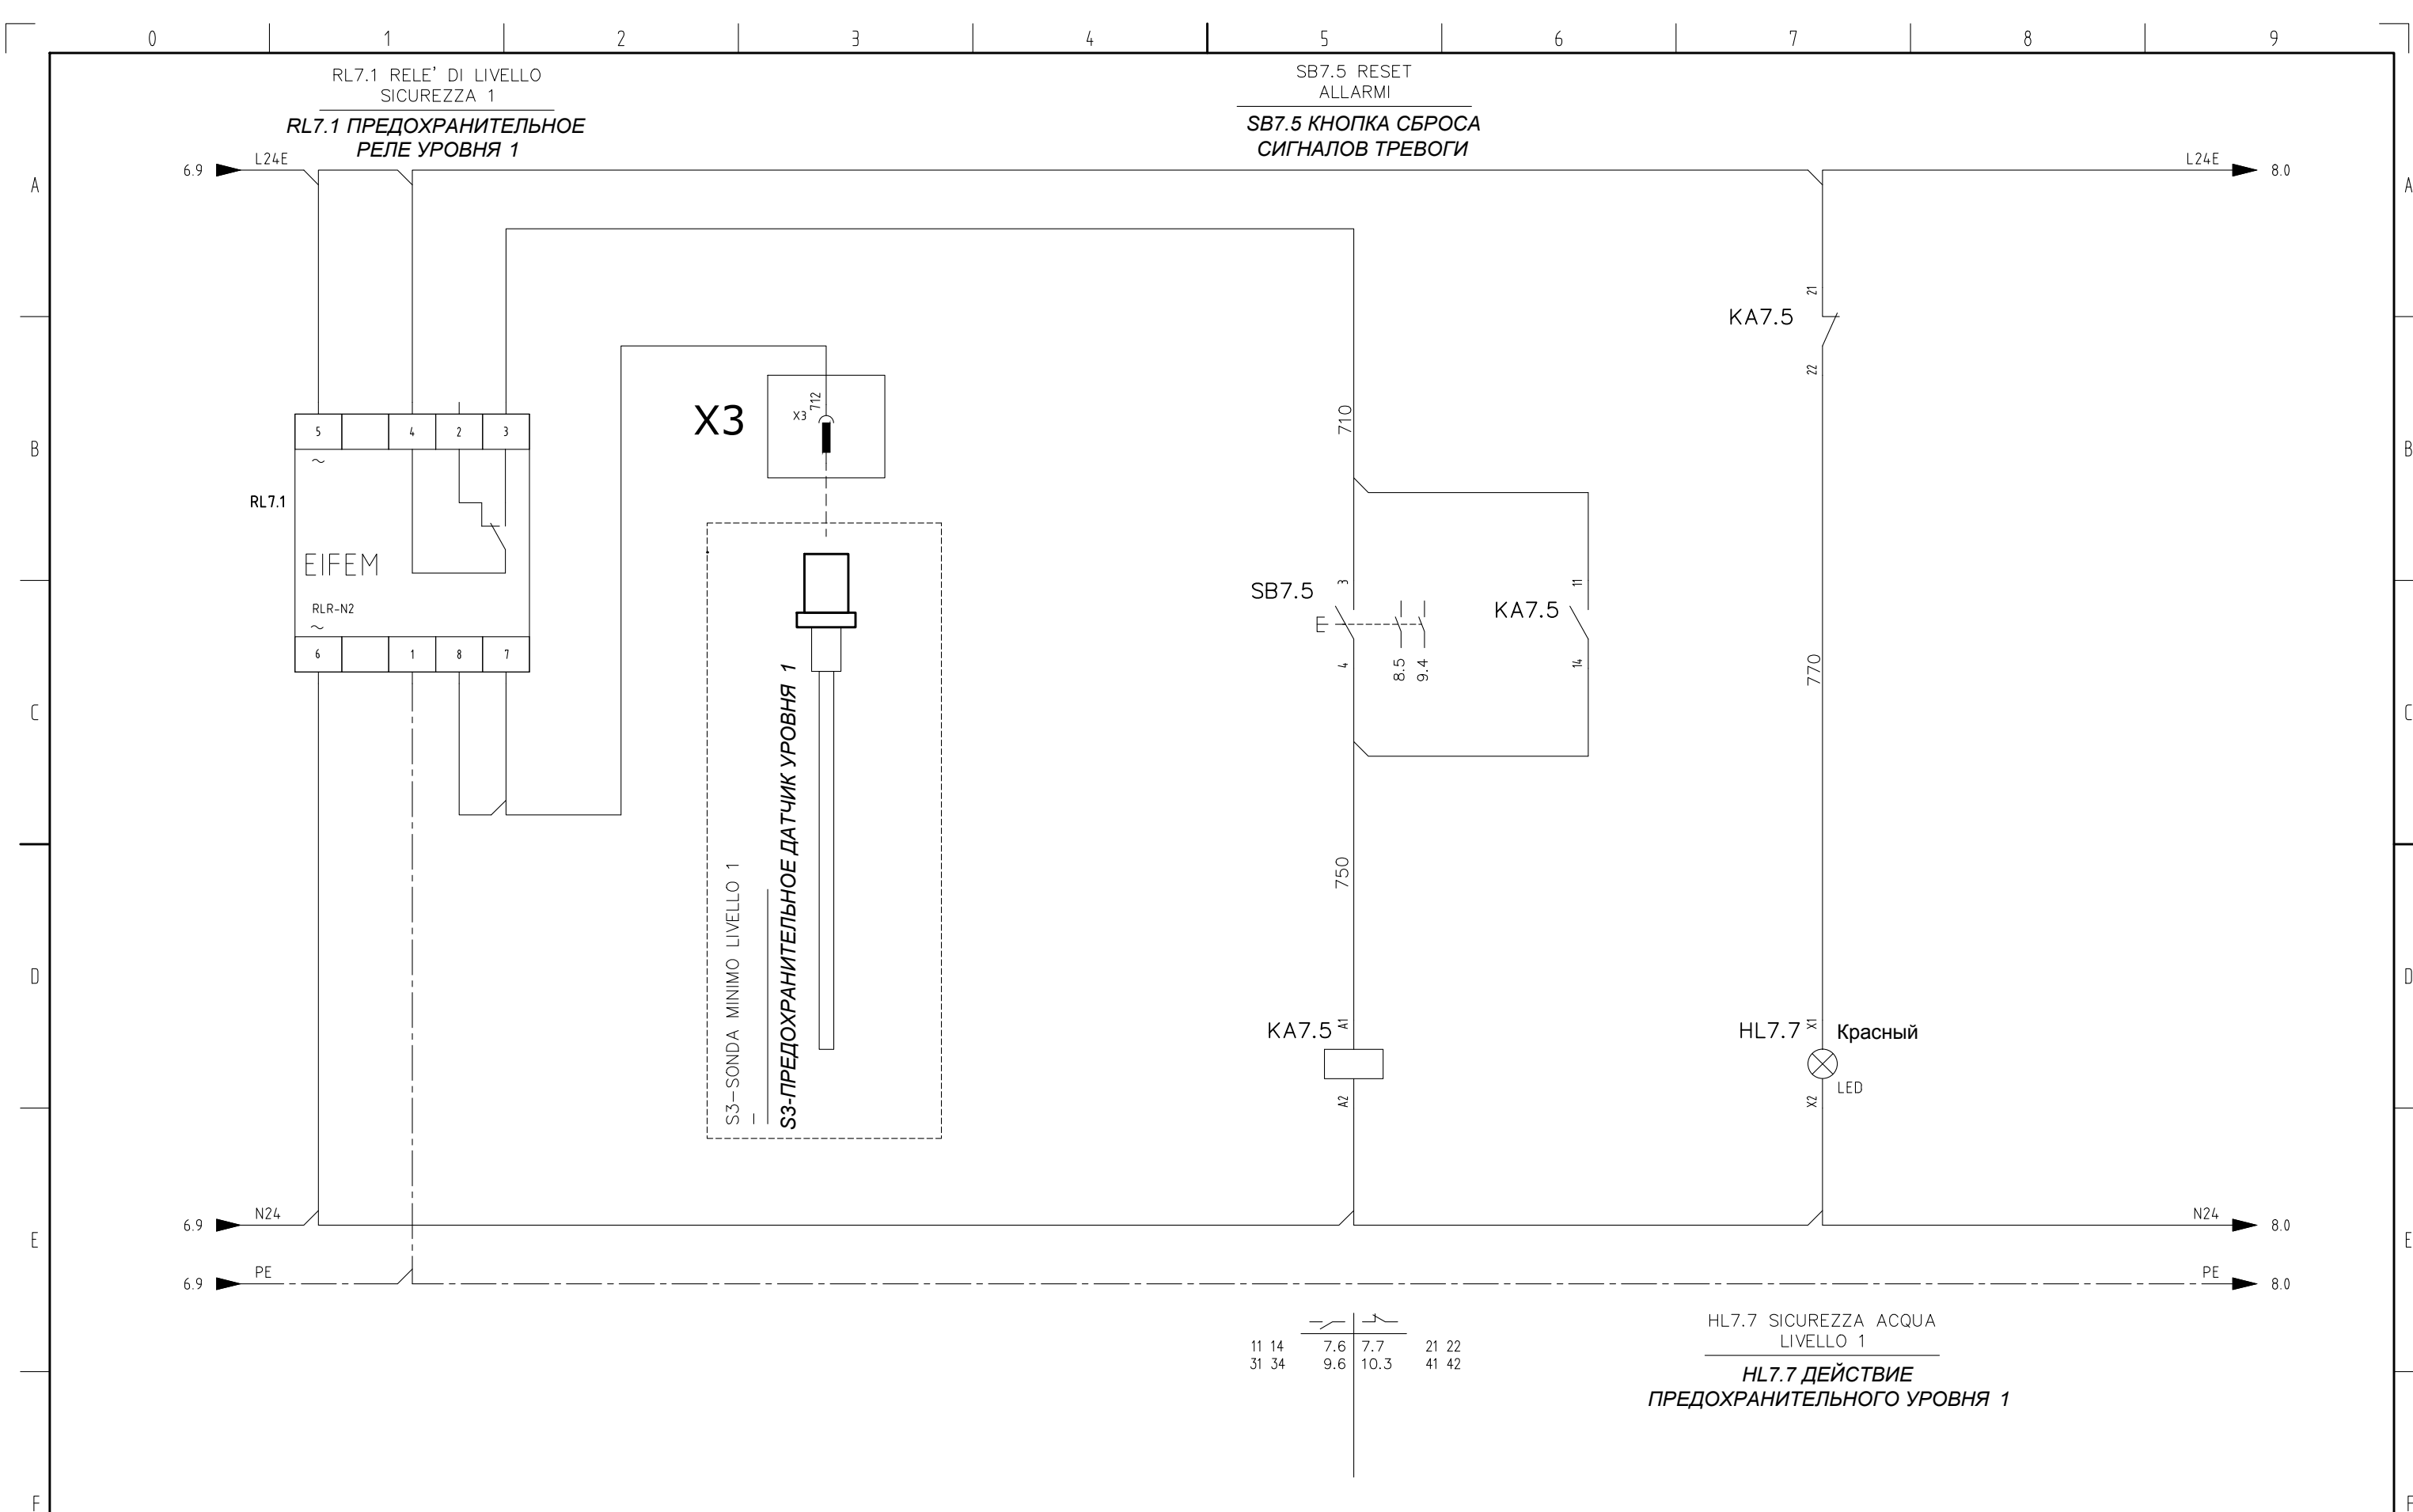

02	Burner fuses	01/13	LB	ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA MINIMO LIVELLO 1	QAX334-3G-2P	= = + +			
01	Max level	02/12	LB	ЧЕРТЕЖ	LB						ФАЙЛ QAX334-3G-2P	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ	FG. 7 F.S. 8
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB								

S9.4 PRESSOSTATO SICUREZZA
VAPORE
**S9.4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ПАРА**

SA9.6 COMANDO 0 - 1
AUSILIARI BRUCIATORE
**SA9.6 УПРАВЛЕНИЕ 0 - 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЕЛКИ**

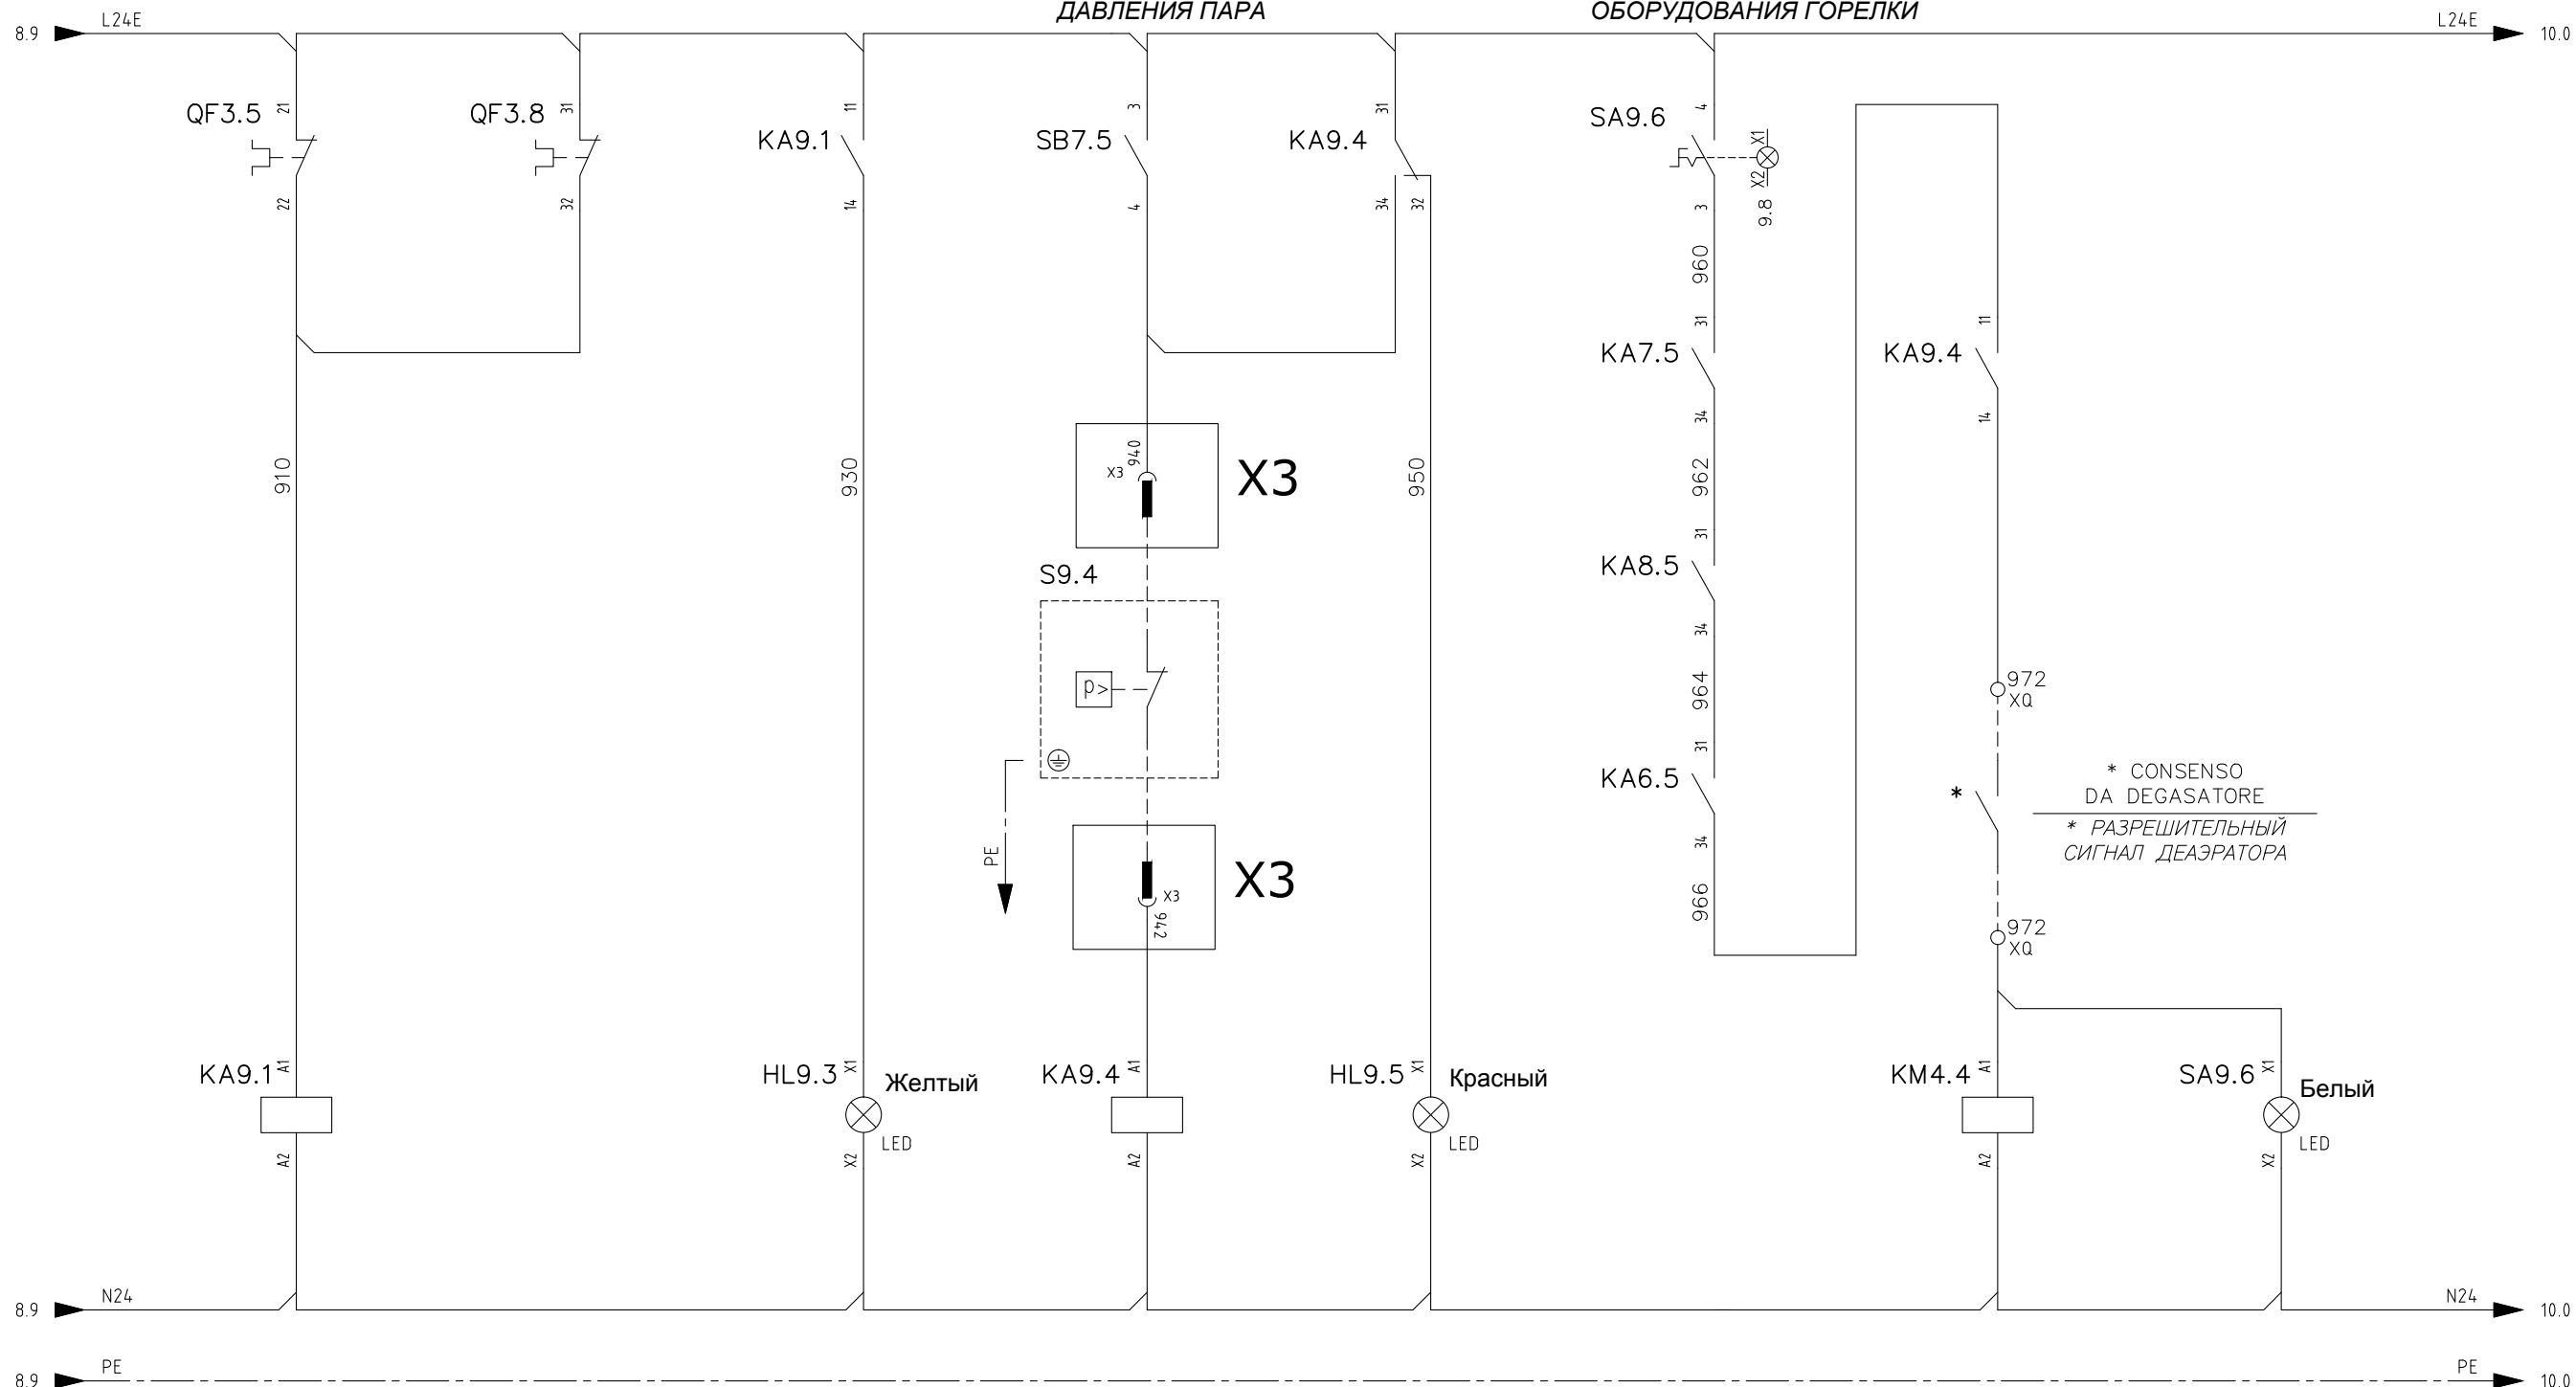

11 14	9.3
21 24	10.6

HL9.3 PROTEZIONE
POMPA
**HL9.3 ДЕЙСТВИЕ
ЗАЩИТЫ НАСОСА**

11 14	9.7	9.5	31 32
31 34	9.5	10.5	21 22

HL9.5 PRESSIONE
DI SICUREZZA
**HL9.5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ПАРА**

SA9.6 TENSIONE AUSILIARI
BRUCIATORE
**SA9.6 НАПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЕЛКИ**


				ДАТА	06/10
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB
				ЗАМЕН	-
				ЗАМЕН	-



ICI CALDAIE SpA
FINLUC Group
Verona ITALY

SIXEN2000/3500-12BAR
ICI_CALDAIE_SPA
AUSILIARI DI COMANDO
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

QAX334-3G-2P	= =
	+ +
	FG. 9
	F.S. 10

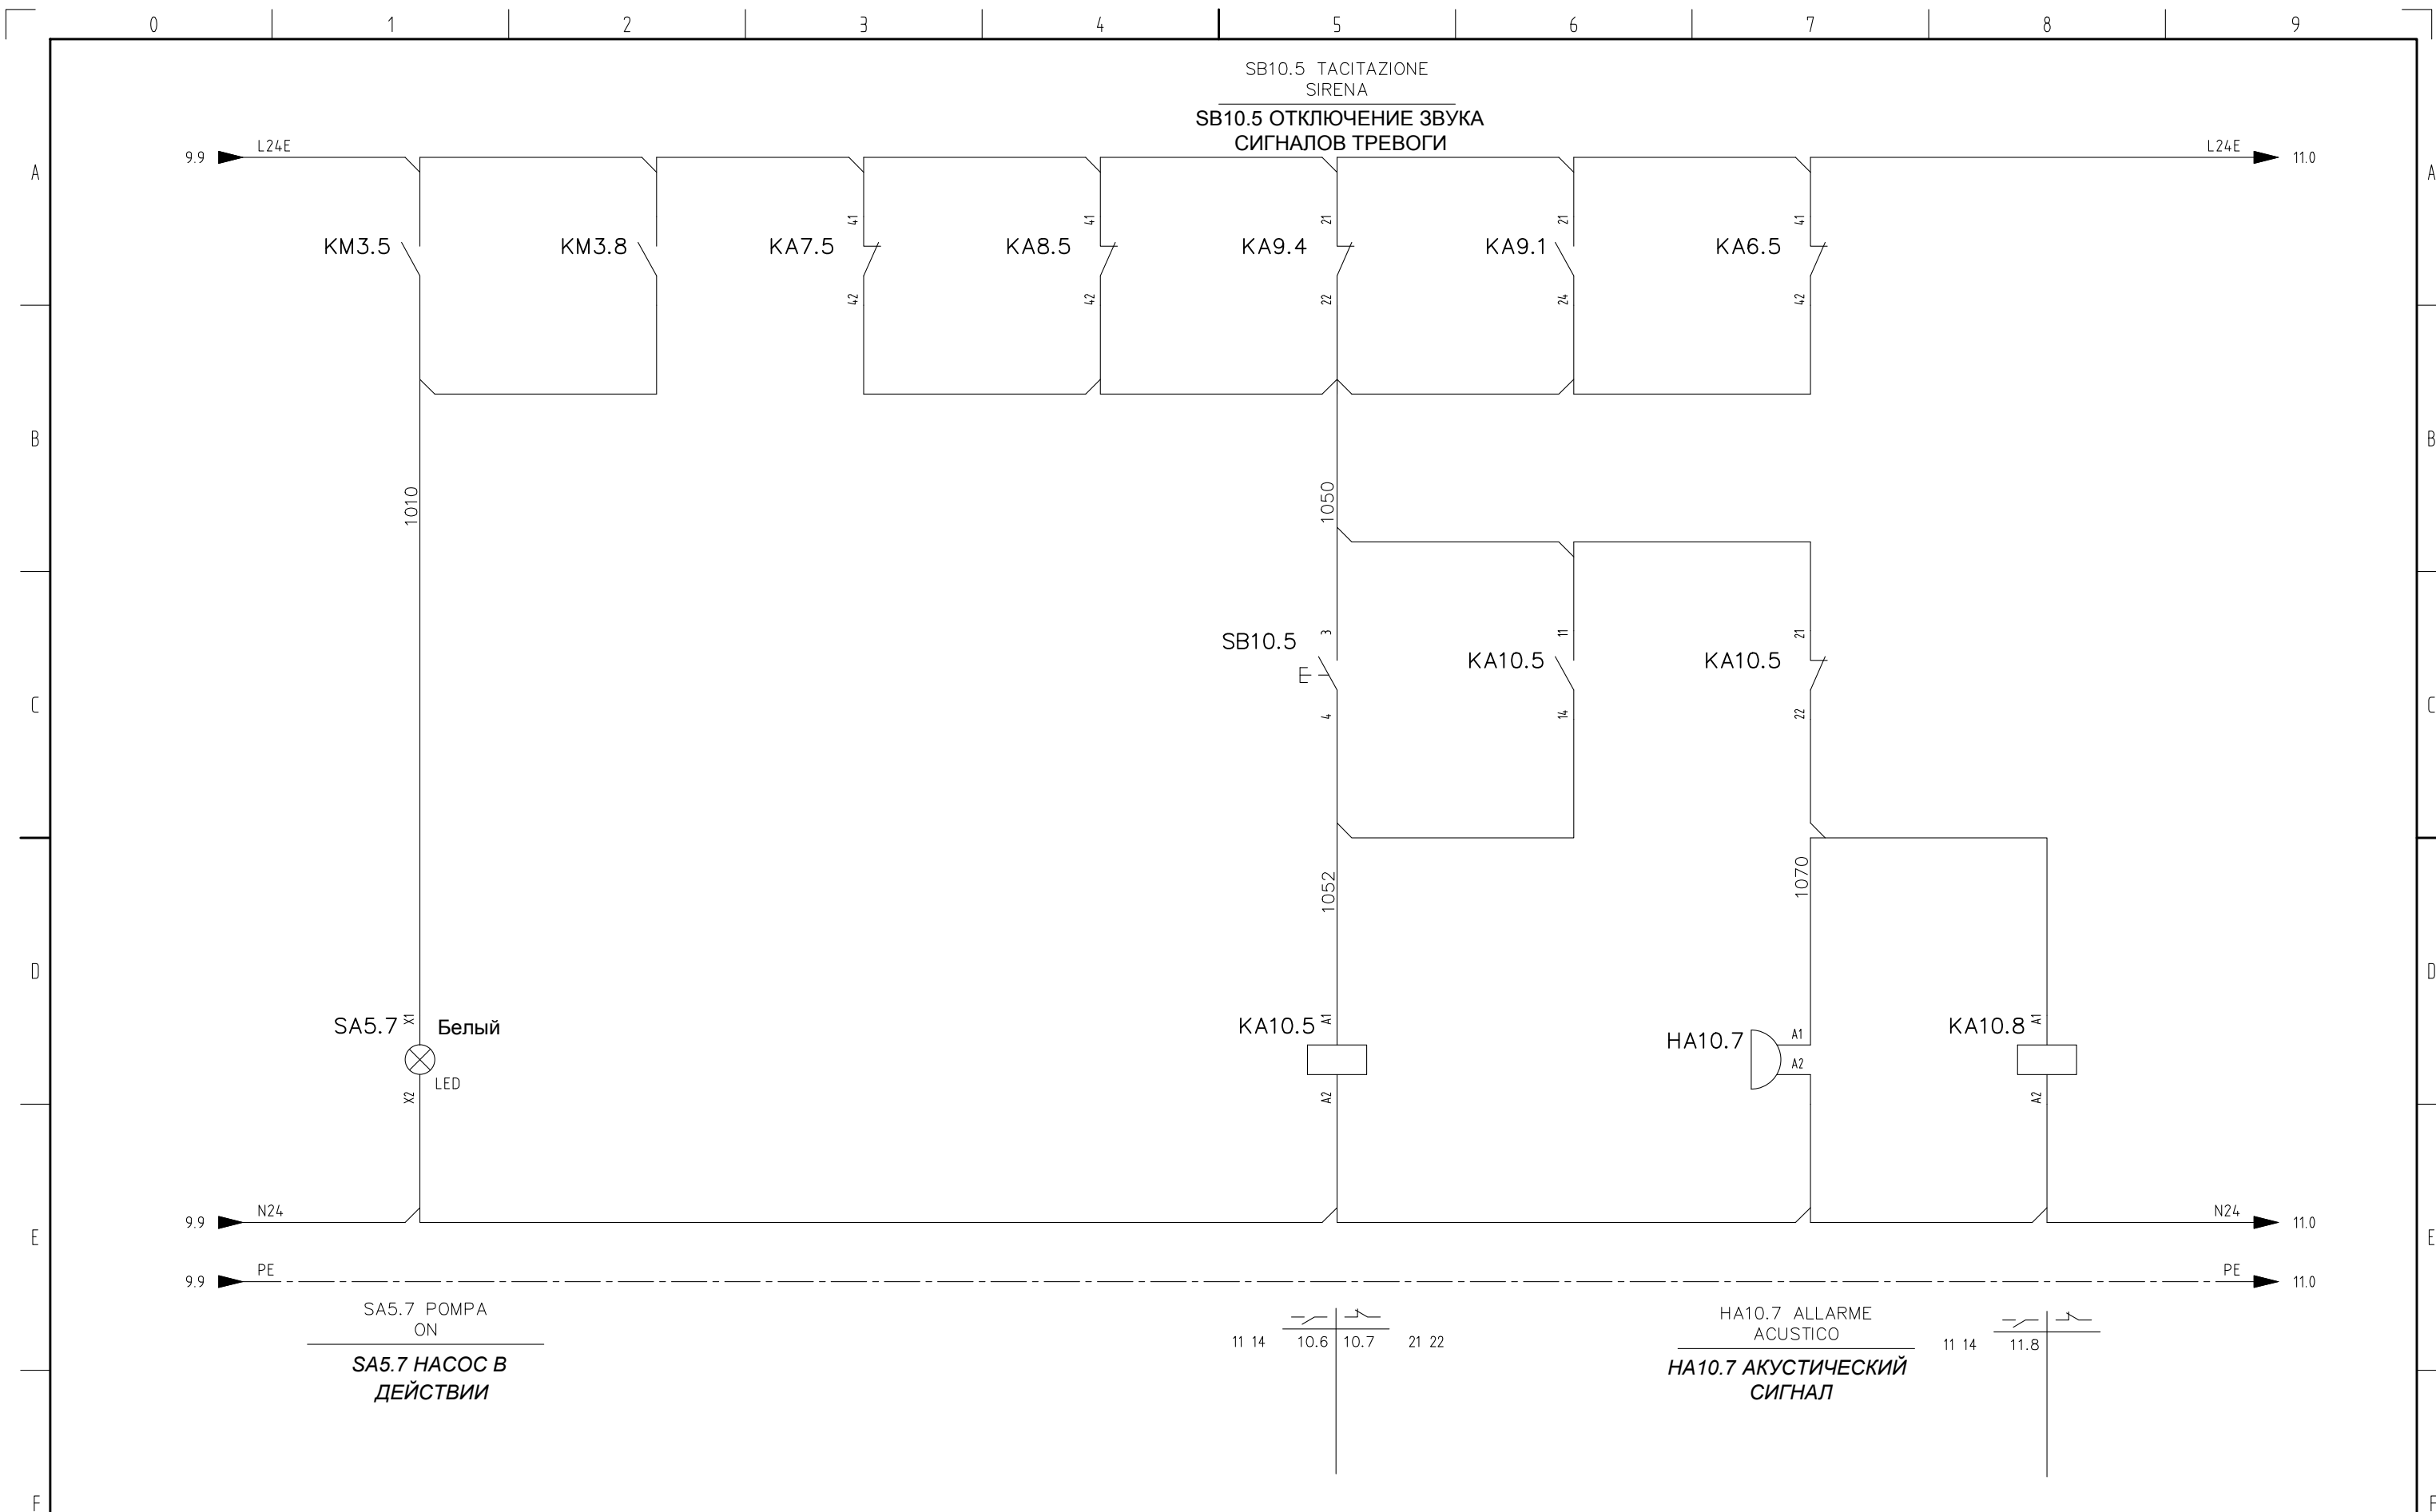


02	Burner fuses	01/13	LB	ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX334-3G-2P	= =	
01	Max level	02/12	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					AUSILIARI DI COMANDO	FG. 10
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB					ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	F.S. 11
				ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-				

S11.2 PRESSOSTATO LIMITE
VAPORE
S11.2 ПРЕДЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ПАРА


S11.4 PRESSOSTATO
FIAMMA ALTA/BASSA
S11.4 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ
СТУПЕНИ ГОРЕЛКИ

10.9 L24E

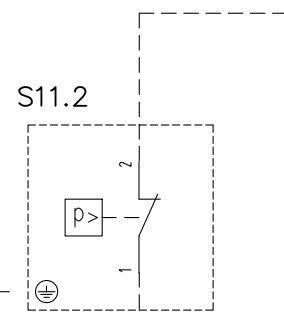

S11.4



PE

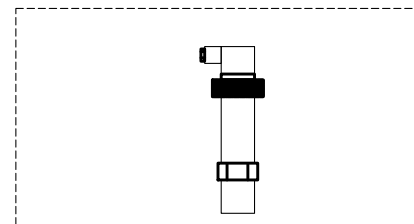


X3

X2

КЛЕММНАЯ
КОРОБКА
ГОРЕЛКИ

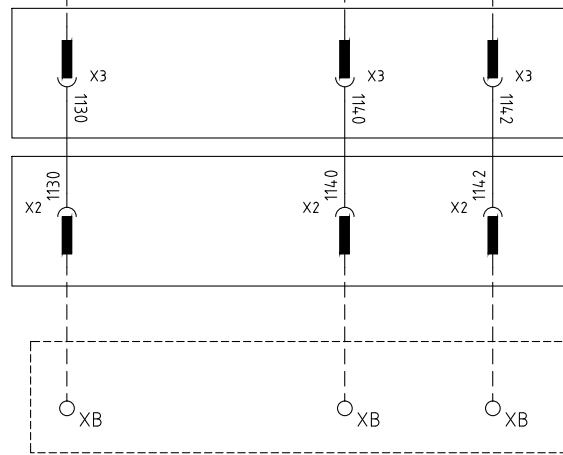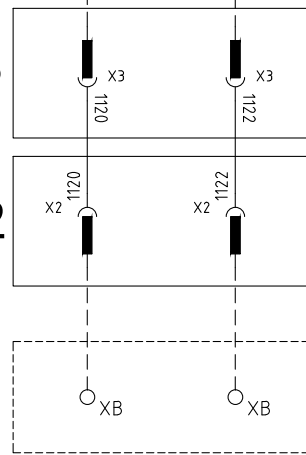

KA10.8

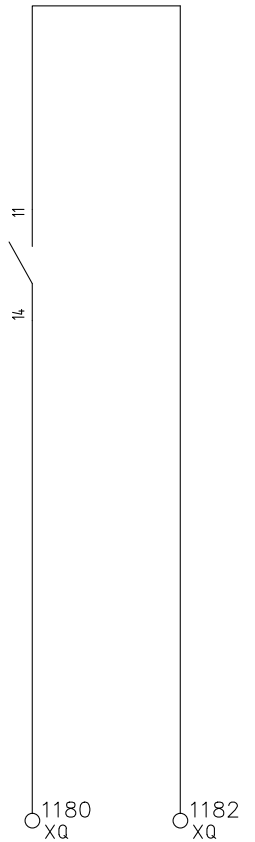

OPZIONE: PRESSOSTATO O TRASMETTITORE
ОПЦИЯ: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАТЧИК

10.9 N24

10.9 PE

ALLARME CALDAIA
SEGNALE DIGITALE OUT
СИГНАЛ ТРЕВОГИ КОТЛА - ЦИФРОВОЙ
СИГНАЛ ТРЕВОГИ

				ДАТА	06/10
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB



ICI CALDAIE SpA
FINLUC Group
Verona ITALY

SIXEN2000/3500-12BAR
ICI_CALDAIE_SPA

QAX334-3G-2P

= =	
+ +	
FG.	11
F.S.	12

ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-	ФАЙЛ	QAX334-3G-2P
-------	---	-------	---	------	--------------

AUSILIARI DI COMANDO
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

				ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN2000/3500-12BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX334-3G-2P	= =
02	Burner fuses	01/13	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					+ +
01	Max level	02/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB					
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН -	ЗАМЕН -	ФАЙЛ QAX334-3G-2P		RISERVA ОГРАНИЧЕНИЯ
										FG. 12 F.S. -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9