


PROGETTO SIXEN
BANCA DIS.
TIPOLO

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

PROEKT SIXEN

Настоящий документ запрещено передавать третьим лицам или копировать, запрещено использовать содержимое или сообщать его третьим лицам без нашего письменного разрешения. Каждое нарушение влечет за собой возмещение убытков. Все права на патент и зарегистрированный образец защищены.

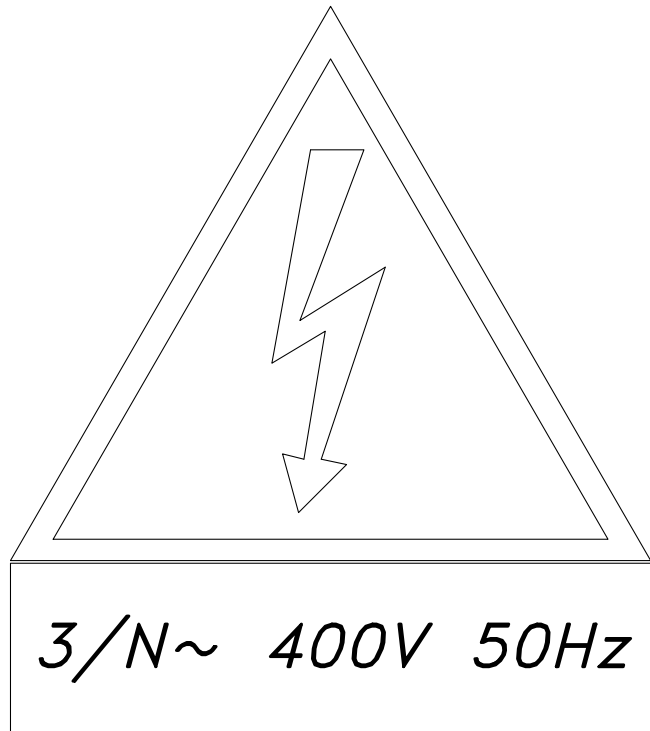

PROEKT	ICI CALDAIE S.p.A.	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	3/N~400V 50Hz	НОРМЫ	-	ЗАЩИТА			
СЕРИЯ	Паровой котел	КОНТРОЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	1/N~24V 50Hz 1/N~230V 50Hz	ICI CALDAIE					
ЗАКАЗ	-	СИГНАЛЬНОЕ НАМРЯЖЕНИЕ							
КЛИЕНТ	-	МАКС. ТОК	16A	ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-				
ПОЛУЧАТЕЛЬ		МАКС. МОЩНОСТЬ	6.5KW	МАКС. ТОК					
				НОМЕР ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ	-				
				ДАТА	ПОДПИСИ	ПРИМЕУАНИЕ Защищать в соответствии с законами, действующими в стране установки SIXEN350/1700 - 12/15 bar ICI CALDAIE SpA			
				ЧЕРТЕЖ	06/10			LB	
				РАЗРЕШЕН	06/10			LB	
				УТВЕРЖДЕН	06/10			LB	
02	EV4.6	11/15	LB	QAX335-3G-2P				ЛИСТ	1
01	МАКС. УРОВЕНЬ	01/12	LB					T.F.	12
00	Первое издание	06/10	LB						
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	ЗАМЕН	ЗАМЕН	ФАЙЛ	QAX335-3G-2P		

PROGETTAZIONE	ICI CALDAIE S.p.A.	TENSIONE ESERCIZIO	3/N~400V 50Hz	NORME	-	PROTEZIONI			
SERIE	Generatore di vapore	TENSIONE COMANDI	1/N~24V 50Hz 1/N~230V 50Hz	ICI CALDAIE					
COMMESSA	-	TENSIONE SEGNALI							
COMMITTENTE	-	CORRENTE MASSIMA	16A	CARATTERISTICHE - CARPENTERIA	-				
DESTINATARIO		POTENZA MASSIMA	6.5KW	CORRENTE Icc MASSIMA KA					
				QUADRO NUMERO	-				
				ДАТА	ФИРМЕ	NOTE Proteggere a monte come prescritto da CEI 64/8 e da leggi vigenti nel paese di installazione SIXEN350/1700 - 12/15 bar ICI CALDAIE SpA			
				DIS.	06/10				LB
				VISTO	06/10				LB
				APPROV.	06/10				LB
02	EV4.6	11/15	LB	QAX335-3G-2P				FOGLIO	1
01	Max livello	01/12	LB					T.F.	12
00	Prima edizione	06/10	LB						
REV.	MODIFICA	ДАТА	ФИРМЕ	SOST. DA	SOST. IL	ФАЙЛ	QAX335-3G-2P		

02	EV4.6	11/15	LB	ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA DATI PROGETTO ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ	QAX335-3G-2P	= =	FG. 1 F.S. 2
01	Max level	01/12	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					+ +	
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB					ЗАМЕН	

Fg/Sh	Descrizione	Description	N.Rev.	Modifica/Modify	Data/Date
1	DATI PROGETTO	ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
2	LISTA FOGLI	СПИСОК ЛИСТОВ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
3	POTENZA	МОЩНОСТЬ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
4	POTENZA	МОЩНОСТЬ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
5	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
6	MASSIMO LIVELLO	МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ	00 01	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 01/12
7	MINIMO LIVELLO 1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ 1	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
8	MINIMO LIVELLO 2	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ 2	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
9	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 01	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 01/12
10	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
11	AUSILIARI DI COMANDO	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
12	RISERVA	ОГРАНИЧЕНИЯ	00 -	PRIMA EDIZIONE Первое издание	06/10 -
13	-	-	- -	- -	- -
14	-	-	- -	- -	- -
15	-	-	- -	- -	- -
16	-	-	- -	- -	- -
14	-	-	- -	- -	- -
15	-	-	- -	- -	- -
16	-	-	- -	- -	- -

SPINOTTI QUADRO

ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ ШКАФА

X1	Potenza pompe (10poli+T 16A 400V) МОЩНОСТЬ НАСОСА (10poli+T 16A 400V)
X2	Brucciatore (16poli+T 16A 400V) ГОРЕЛКА (16poli+T 16A 400V)
X3	Consensi caldaia (16poli+T 16A 250V) ДОПУСКИ КОТЛА (16poli+T 16A 250V)

				ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= =			
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB							+ +	
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB								FG. 2
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-	ФАЙЛ QAX335-3G-2P	FG. 3		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E



F

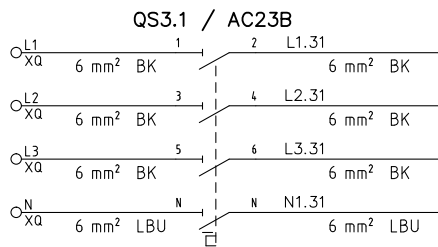

MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE
 >=40 A - Icc >= 6 KA
 Распределительная клеммная коробка
 >=40A Icc >=6KA

L1 - L2 - L3 - N
 ALIMENTAZIONE 3/N~ 400V 50Hz
 L1 - L2 - L3 - N
 Напряжение 3/N 400V 50Hz

QS3.1
 INTERRUTTORE GENERALE
 QS3.1 ГЛАВНЫЙ
 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

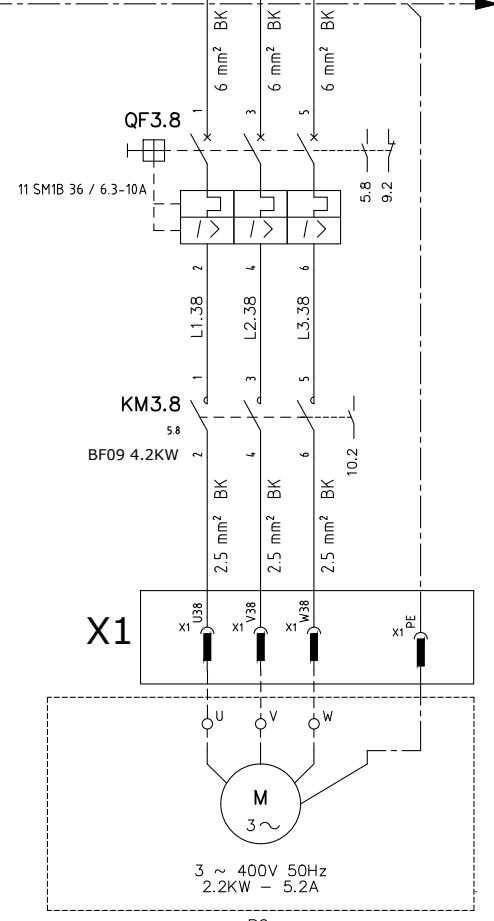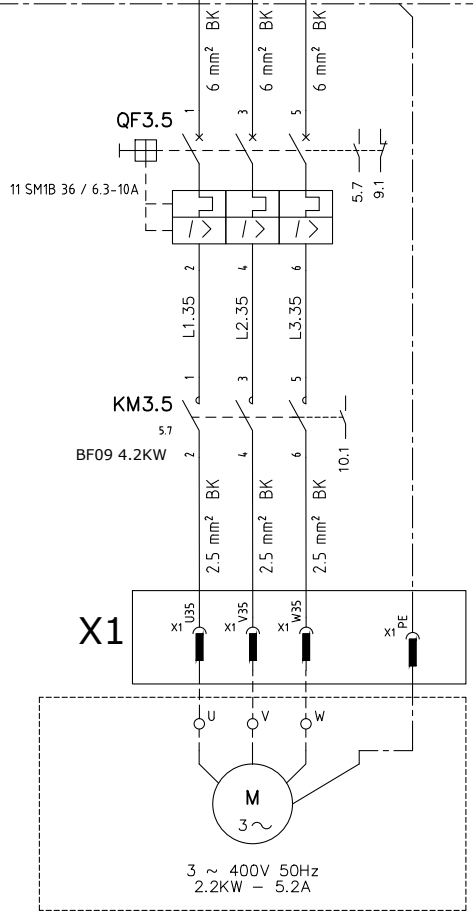

02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB




ICI CALDAIE SpA
 FINLUC Group
 Verona ITALY

SIXEN350/1700-12/15BAR
 ICI_CALDAIE_SPA
 POTENZA
 МОЩНОСТЬ

QAX335-3G-2P	= =	FG.	3
	+ +	F.S.	4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

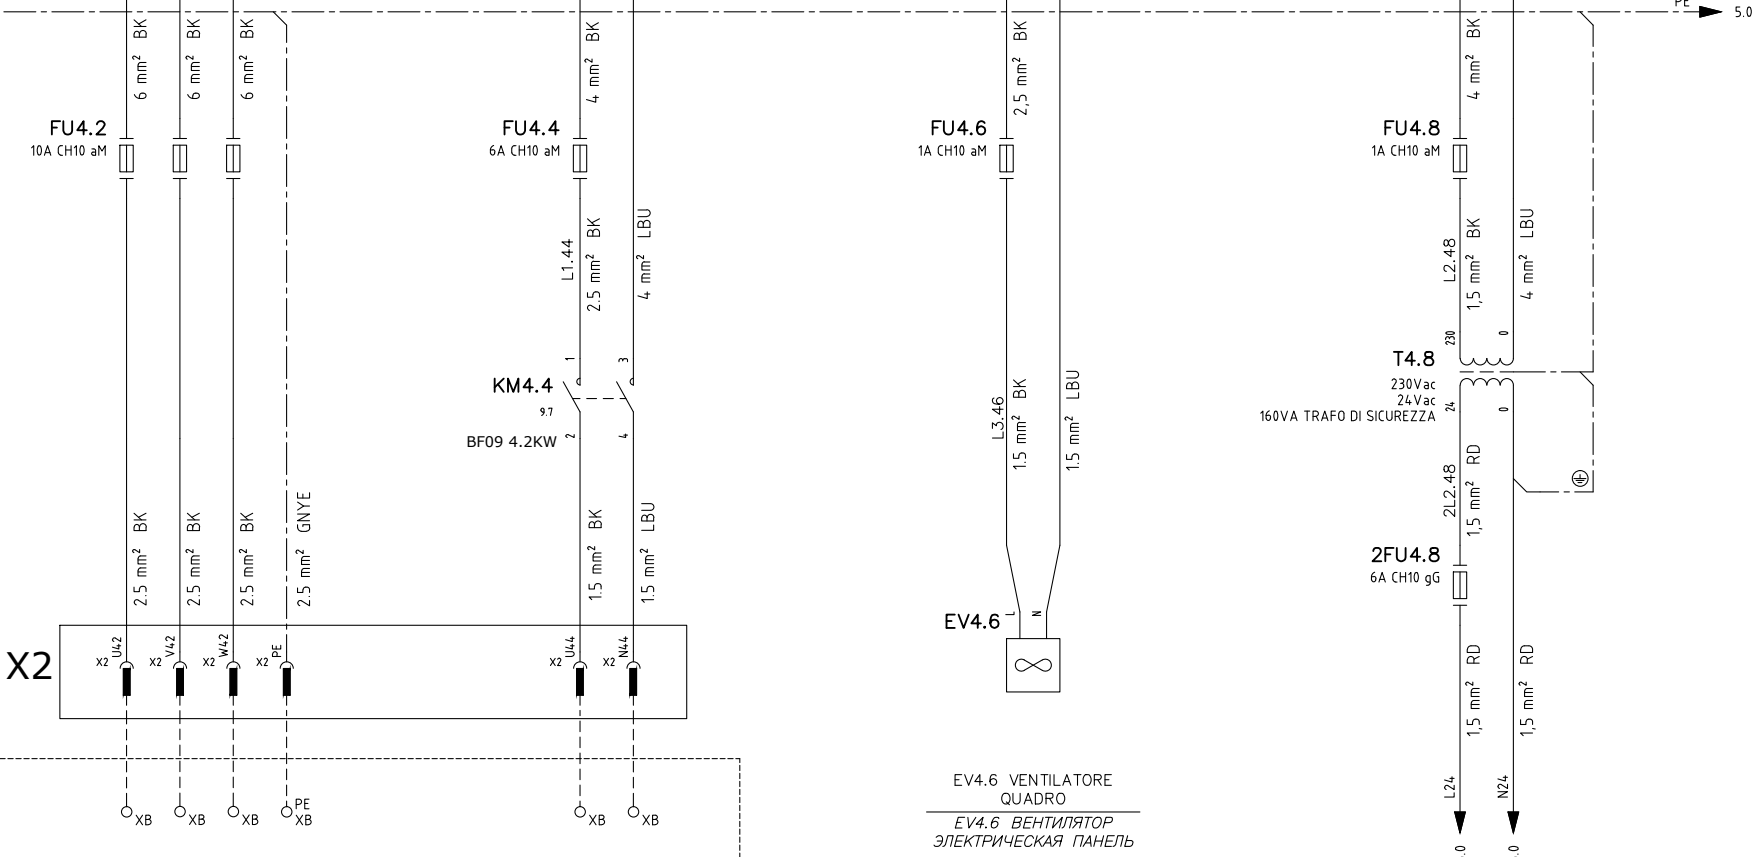

**КЛЕММНАЯ
КОРОБКА
ГОРЕЛКИ**


ALIMENTAZIONE VENTILATORE
BRUCIATORE 3 ~ 400V 50Hz MAX 3KW
**Мощность вентилятора горелки
3 ~ 400V 50Hz МАКС.3KW**

ALIMENTAZIONE AUSILIARI
BRUCIATORE 1/N ~ 230V 50Hz MAX 1KW
**Мощность вспомогательного
оборудования горелки MARC 1KW**


ALIMENTAZIONE
AUSILIARI 24Vac
**ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 24Vac**

02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= = + +	FG. 4 F.S. 5
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB						
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB						
				ЗАМЕН	-		ЗАМЕН	-			


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

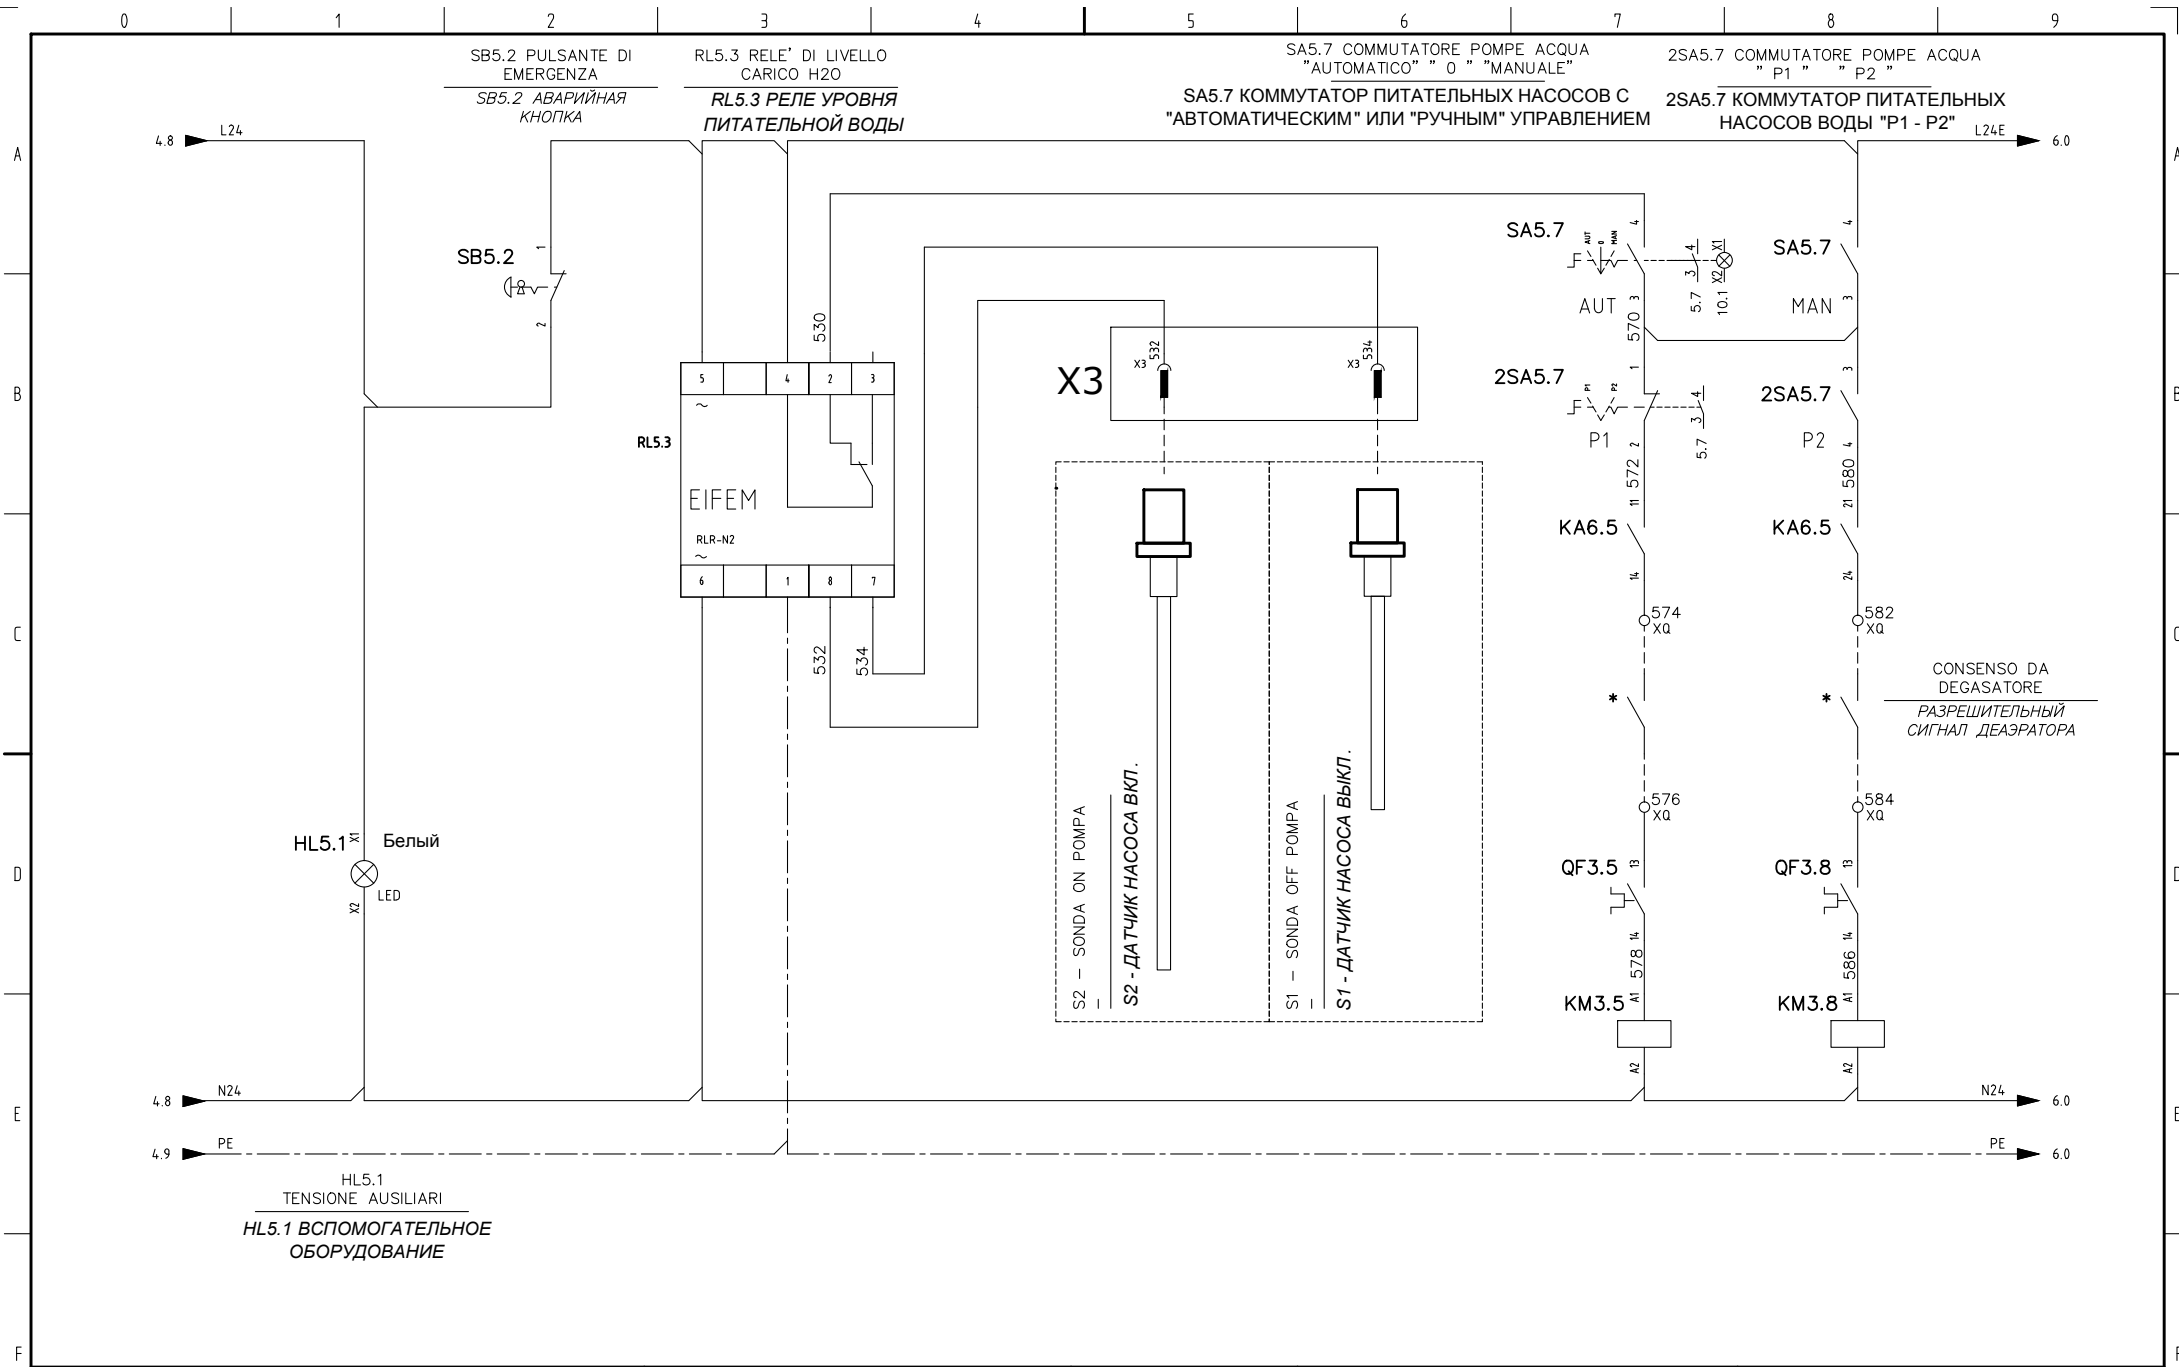

				ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= =				
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB								+ +	
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB									
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-	ФГ. 5				
								ФАЙЛ QAX335-3G-2P		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ				Ф.С. 6

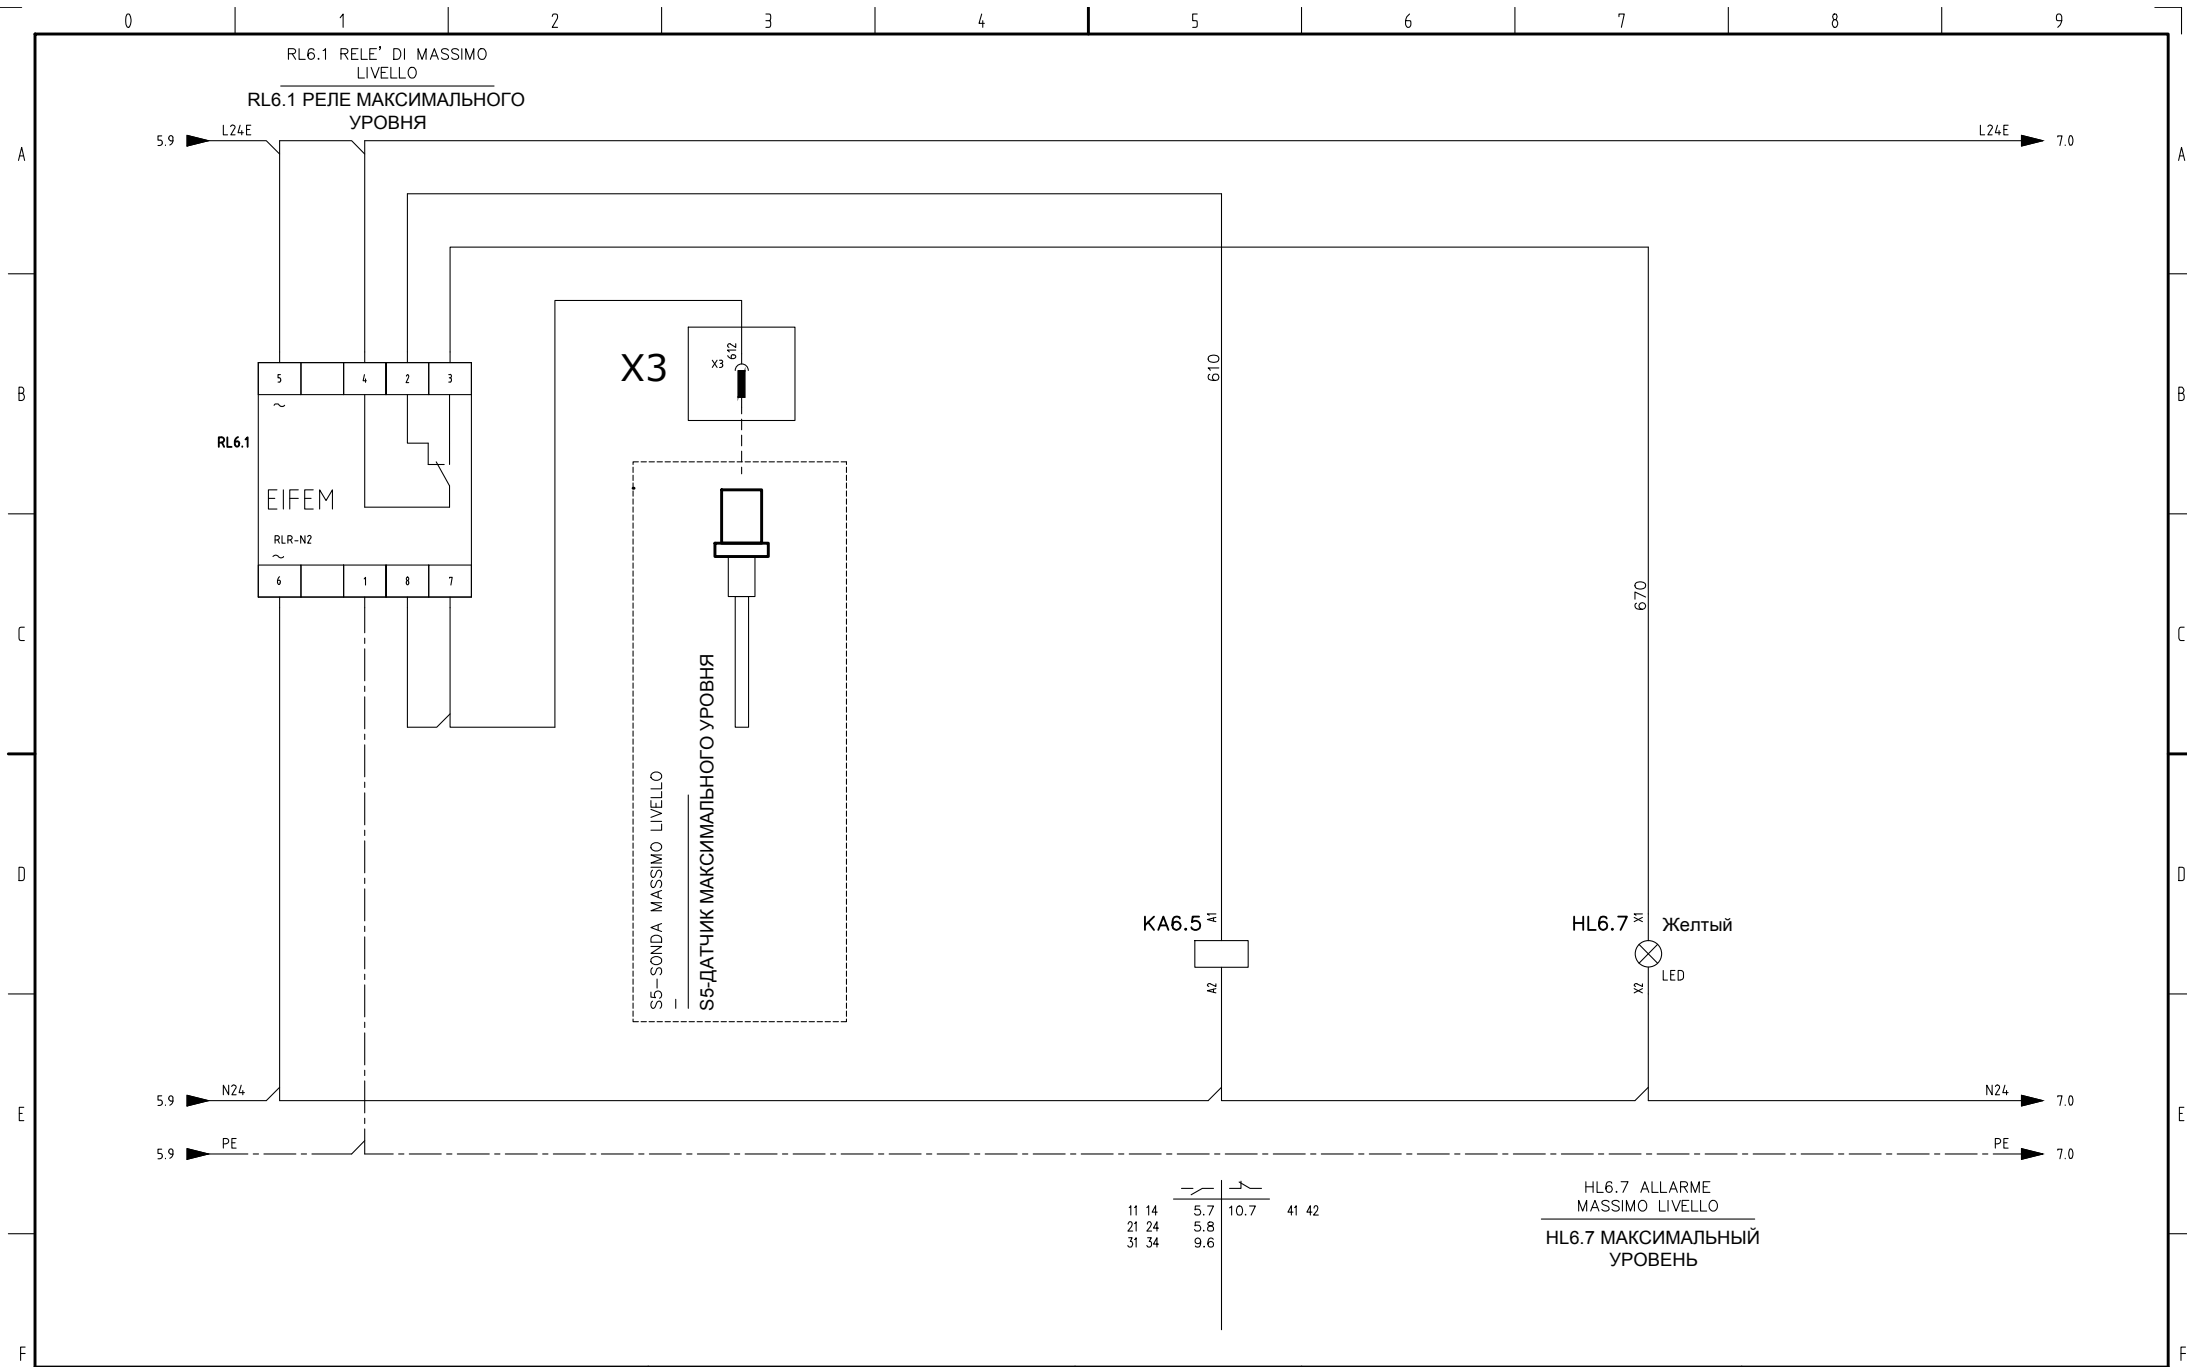

				ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= =			
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					MASSIMO LIVELLO			FG. 6
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB					МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ			F.S. 7
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН -	ЗАМЕН -	ФАЙЛ QAX335-3G-2P		-			

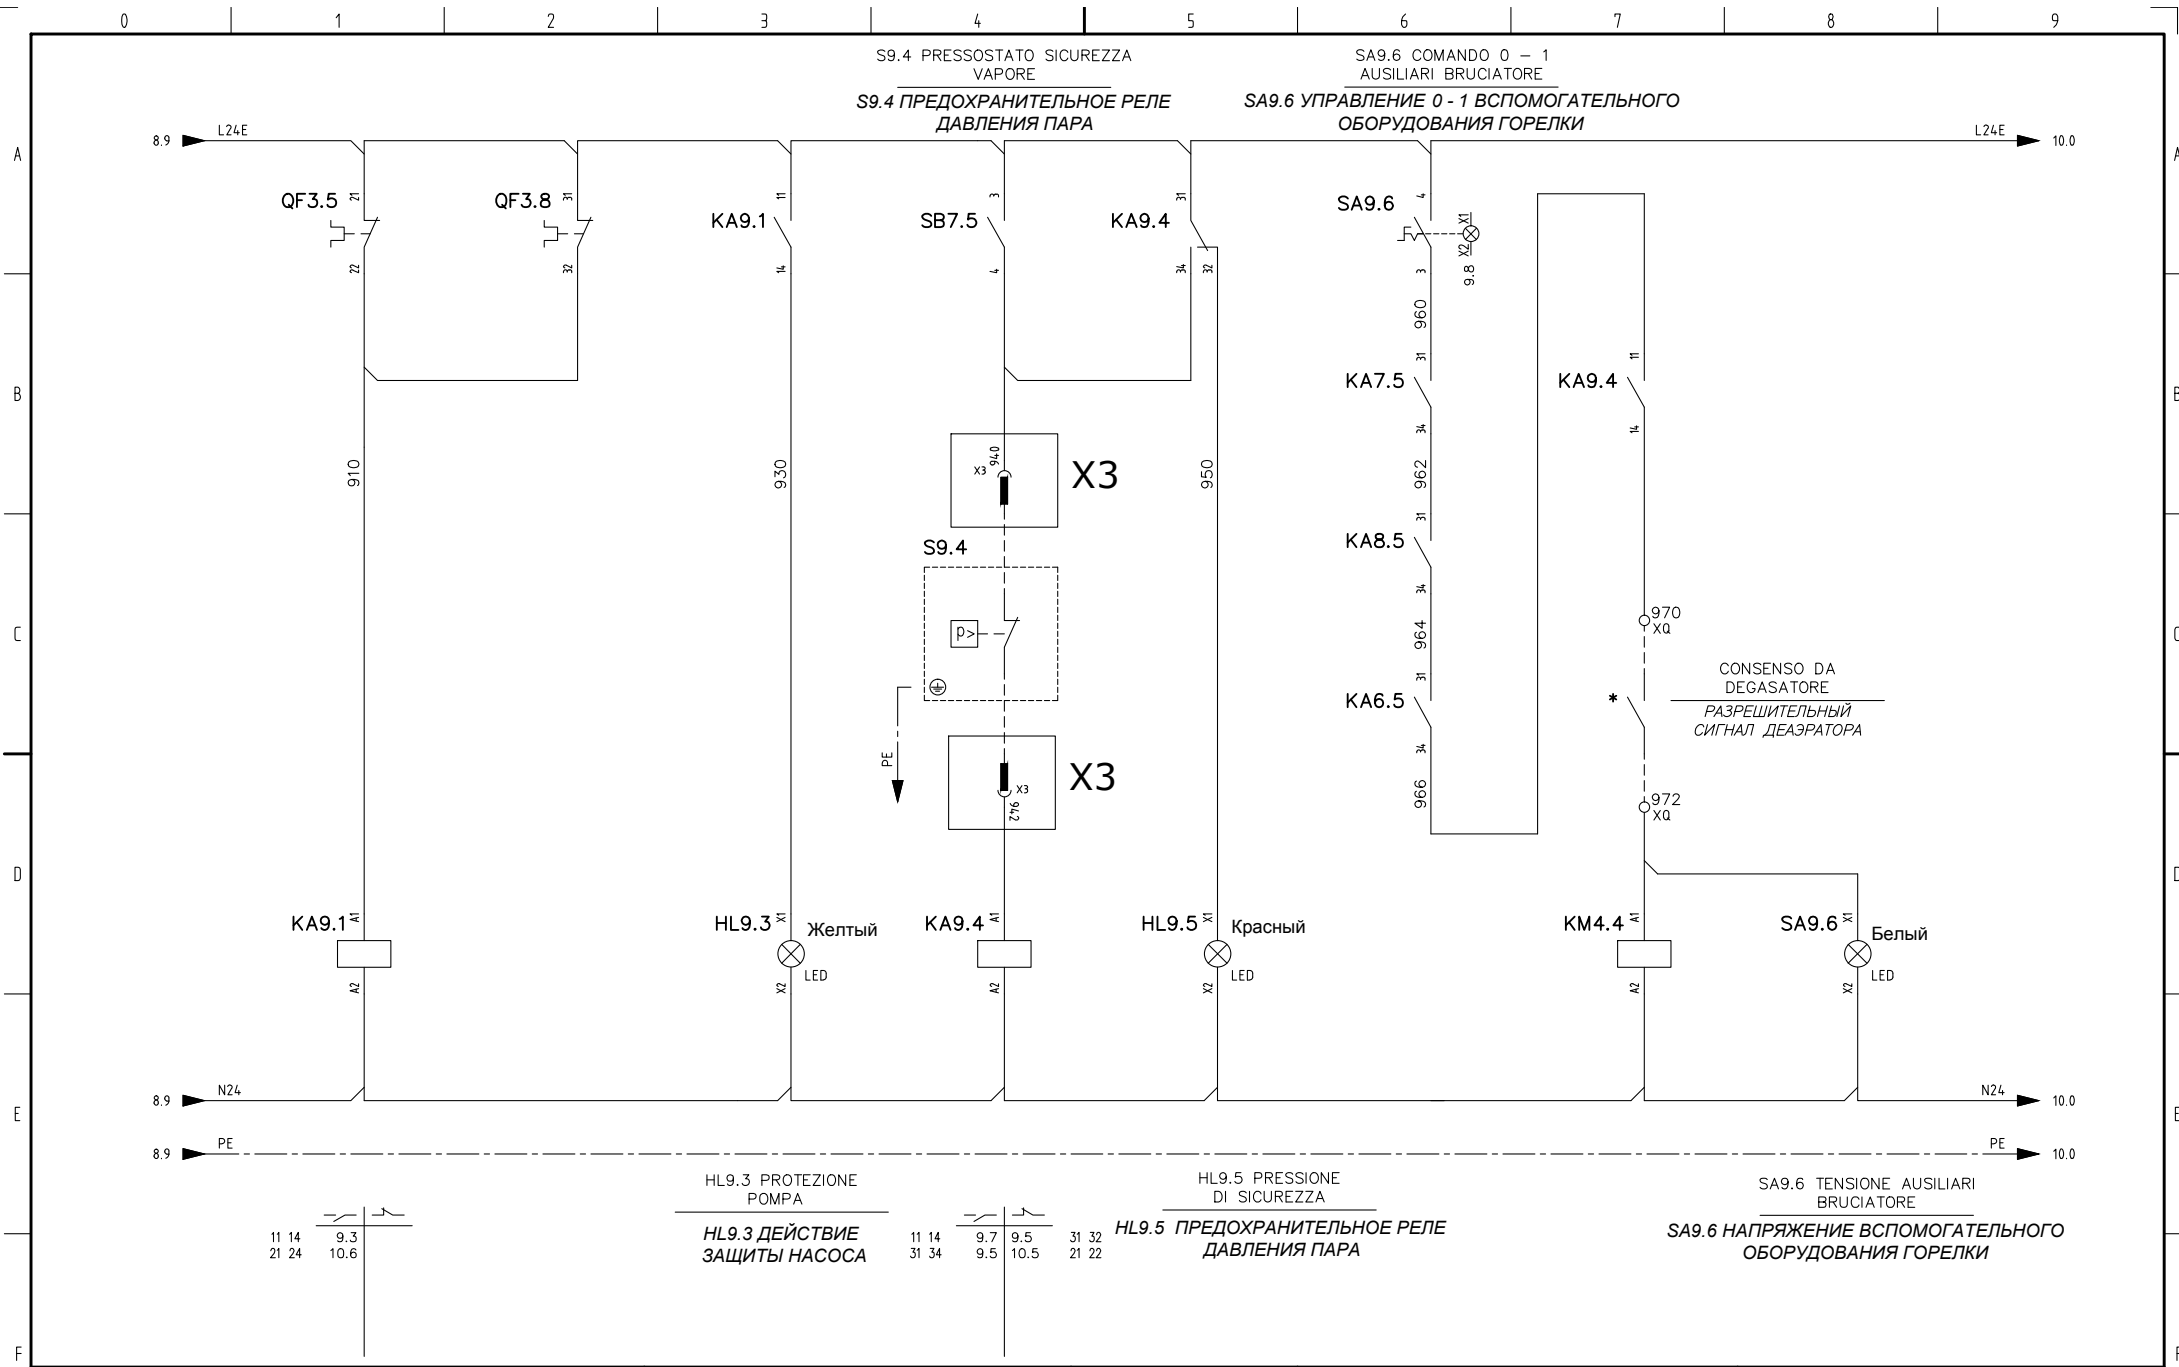

11 14 9.3
21 24 10.6


HL9.3 PROTEZIONE POMPA
HL9.3 ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТЫ НАСОСА

11 14 9.7 9.5 31 32
21 24 9.5 10.5 21 22

HL9.5 PRESSIONE DI SICUREZZA
HL9.5 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ПАРА

SA9.6 TENSIONE AUSILIARI BRUCIATORE
SA9.6 НАПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЕЛКИ

				ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P		= =		
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB						+		
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB								FG. 9
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН	-	ЗАМЕН	-	ФАЙЛ QAX335-3G-2P	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	FG. 10	

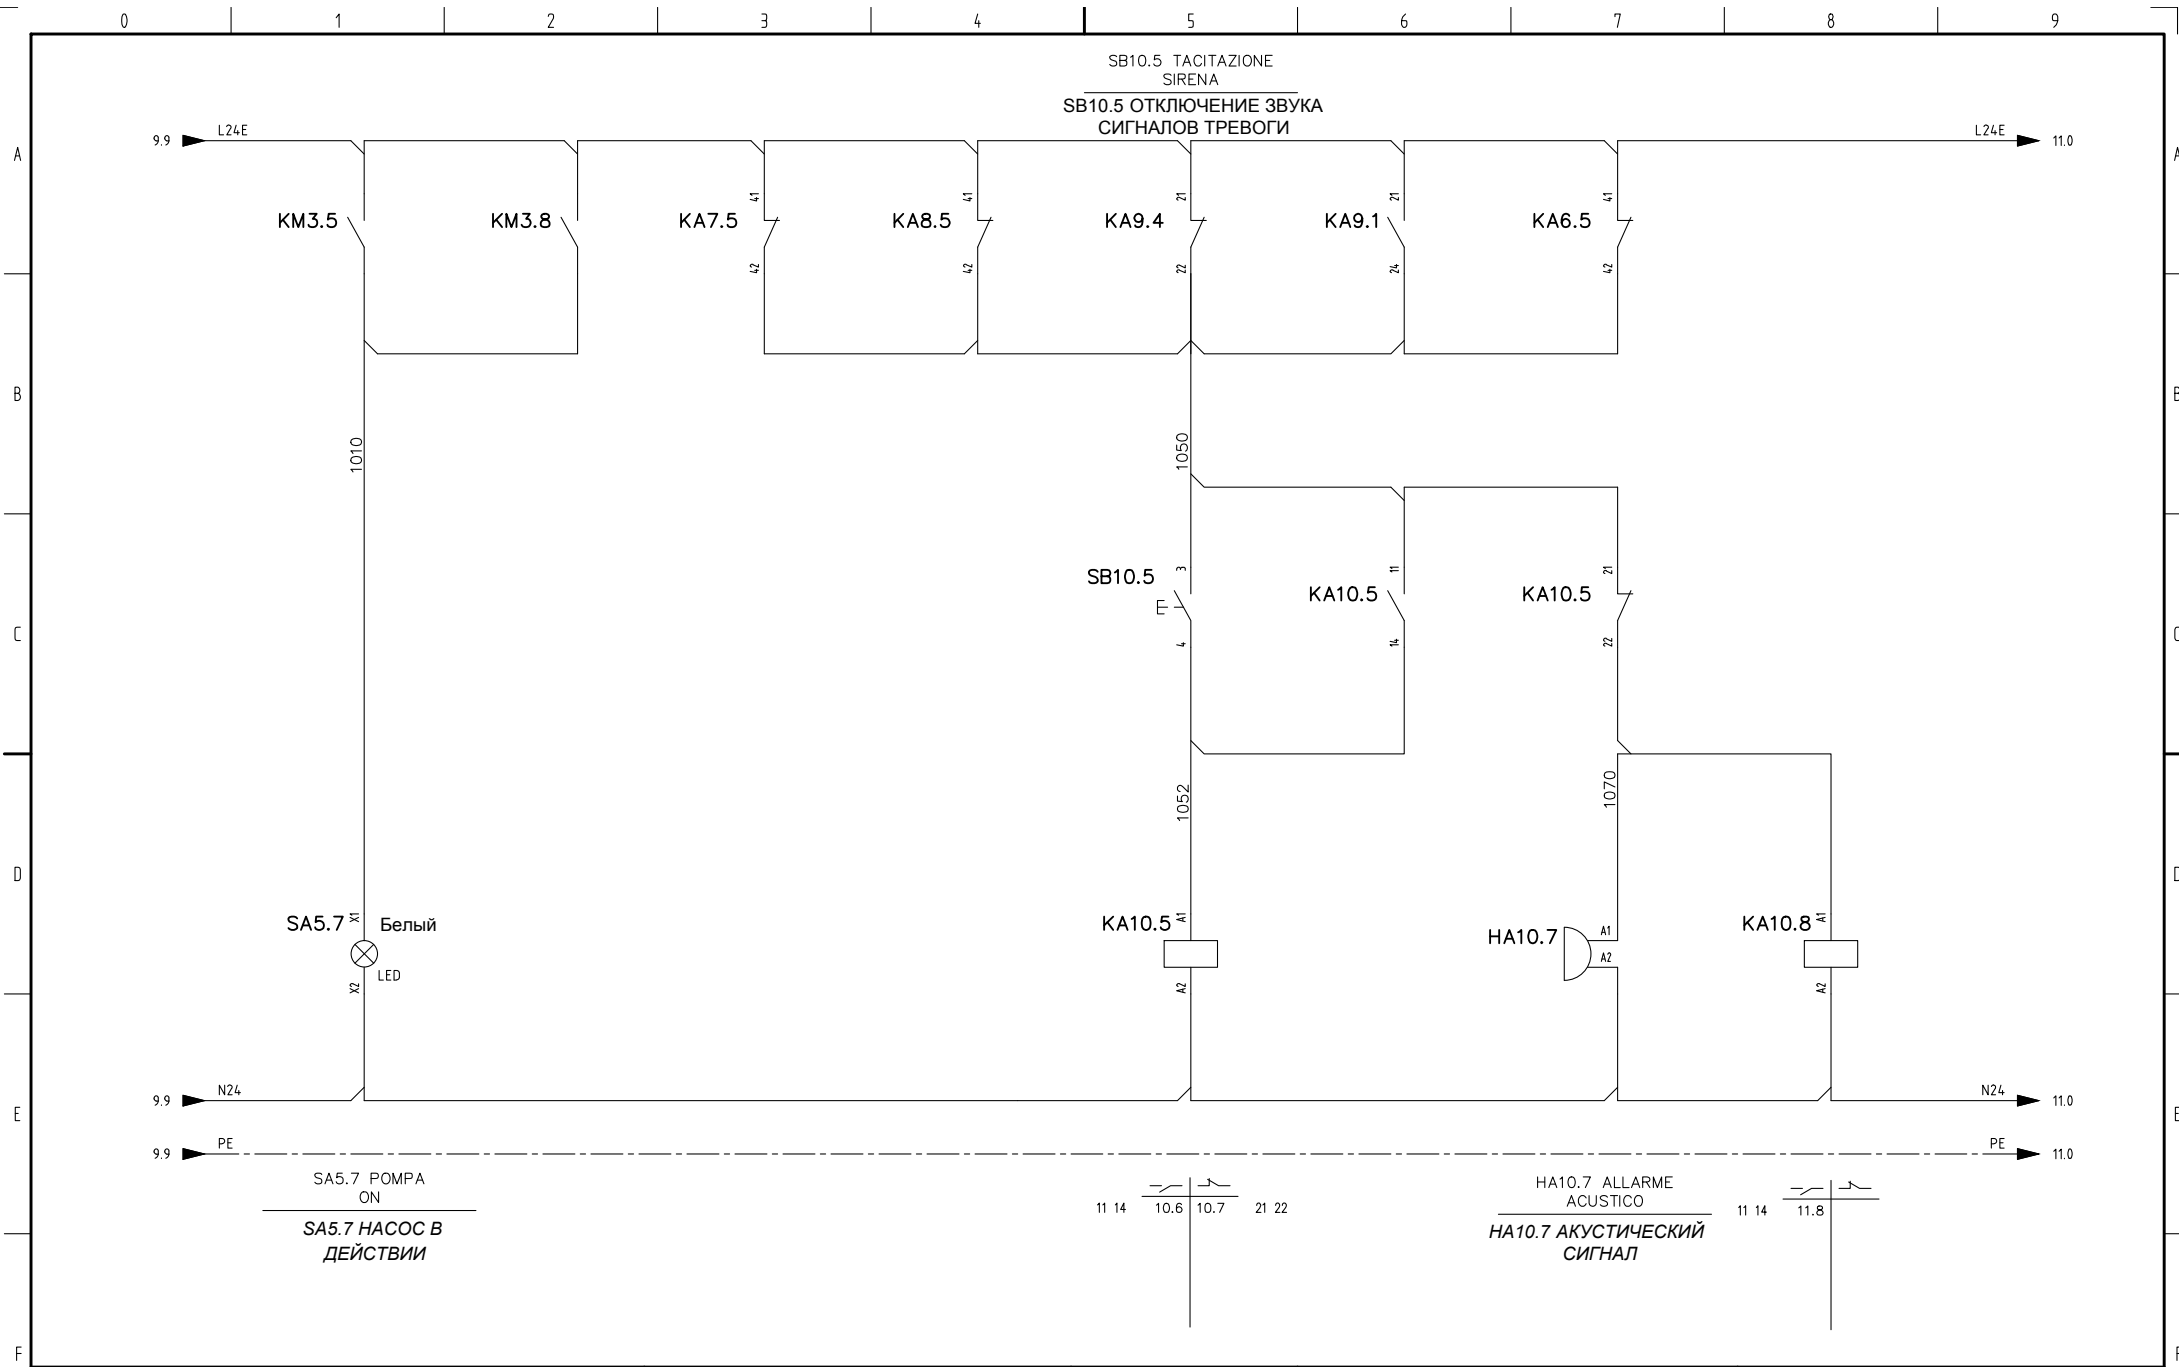

SA5.7 Белый
LED

SA5.7 POMPA ON
SA5.7 НАСОС В ДЕЙСТВИИ

HA10.7 ALLARME ACUSTICO
HA10.7 АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ

				ДАТА	06/10	ICI CALDAIE	ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= =
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB					+ +
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB					
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН -	ЗАМЕН -	ФАЙЛ QAX335-3G-2P		FG. 10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F.S. 11


S11.2 PRESSOSTATO LIMITE
VAPORE

S11.2 ПРЕДЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ПАРА


S11.4 PRESSOSTATO
FIAMMA ALTA/BASSA

S11.4 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВТОРОЙ
СТУПЕНИ ГОРЕЛКИ

10.9 L24E

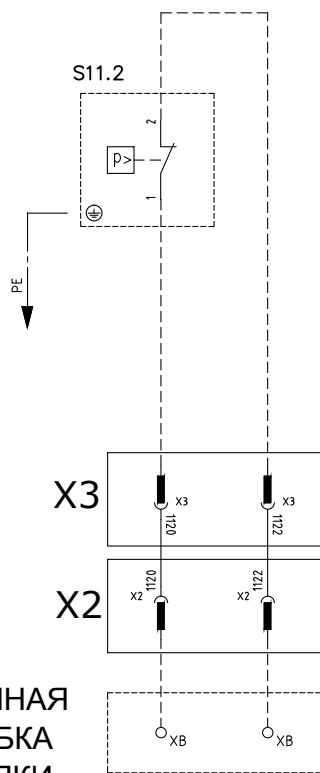

КЛЕММНАЯ
КОРОБКА
ГОРЕЛКИ

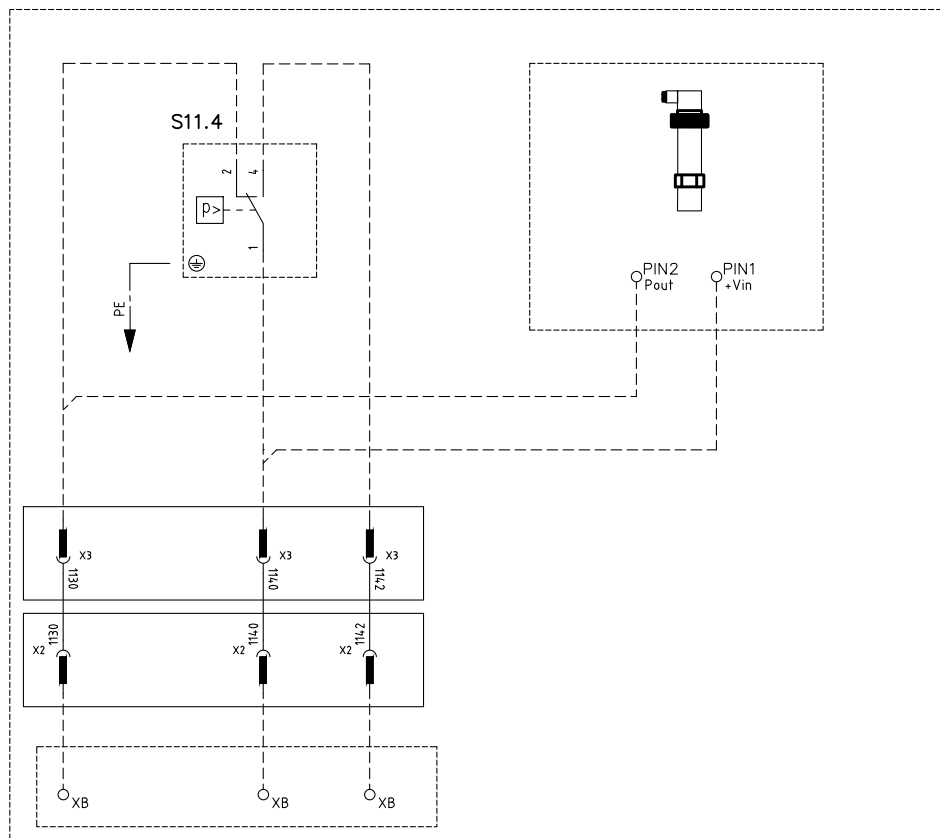

OPZIONE: PRESSOSTATO O TRASMETTITORE
ОПЦИЯ: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДАТЧИК


10.9 N24

10.9 PE

ON/OFF
BRUCIATORE
ВКЛ./ВЫКЛ.
ГОРЕЛКА

SECONDO STADIO
BRUCIATORE
УПРАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ
СТУПЕНЬЮ ГОРЕЛКА

ALLARME CALDAIA
SEGNALE DIGITALE OUT
СИГНАЛ ТРЕВОГИ КОТЛА - ЦИФРОВОЙ
СИГНАЛ ТРЕВОГИ

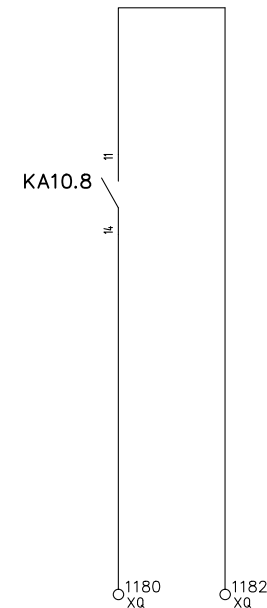

02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= = + +	FG. 11 F.S. 12	
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB							
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB							ЗАМЕН

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

				ДАТА	06/10		ICI CALDAIE SpA FINLUC Group Verona ITALY	SIXEN350/1700-12/15BAR ICI_CALDAIE_SPA	QAX335-3G-2P	= =				
02	EV4.6	11/15	LB	ЧЕРТЕЖ	LB								+ +	
01	Max level	01/12	LB	РАЗРЕШЕН	LB									FG. 12
ОСМОТР	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСИ	УТВЕРЖДЕН	LB	ЗАМЕН -	ЗАМЕН -	ФАЙЛ QAX335-3G-2P			F.S. -			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9